

記 録 写 真 集

調 査 ボ ー リ ン グ

運搬状況



トラック搬入状況



トラック搬入状況



現場内小運搬状況



現場内小運搬状況

仮道工



搬入路伐採状況



搬入路伐採状況



段差部養生状況



地質調査中看板設置

給水仮設



ポンプ設置状況



ポンプ設置状況

ボーリング

B-8



施 工 前



全 景



掘 進 中



標 準 貫 入 試 験

ボーリング

B-8



残 尺 2.15m



残 尺 2.15m

(接写)



検 尺 9.45m



検 尺 9.45m

(接写)

ボーリング

B-8



コア確認



調査孔閉塞



施工後

ボーリング

B-9



施 工 前



全 景



掘 進 中



標 準 貫 入 試 験

ボーリング

B-9



残 尺 2.32m



残 尺 2.32m

(接写)



検 尺 8.28m



検 尺 8.28m

(接写)

ボーリング

B-9



コア確認



調査孔閉塞



施工後

室内配合試験

試料採取状況

(測点No.13)



試料採取状況



採取試料

配合試験（高炉セメントB種）



試料状況 50kg/m³



試料状況 100kg/m³



試料状況 150kg/m³

配合試験（高炉セメントB種）



攪拌状況



供試体作製完了 50、100、150kg/m³



湿潤養生状況 50、100、150kg/m³

配合試験（高炉セメントB種）



一軸圧縮試験（試験前試料状況） 50kg/m³（材令7日）



一軸圧縮試験（試験状況） 50kg/m³（材令7日）



一軸圧縮試験（試験後試料状況） 50kg/m³（材令7日）

配合試験（高炉セメントB種）



一軸圧縮試験（試験前試料状況） 100kg/m³（材令7日）



一軸圧縮試験（試験状況） 100kg/m³（材令7日）




一軸圧縮試験（試験後試料状況） 100kg/m³（材令7日）

配合試験（高炉セメントB種）



一軸圧縮試験（試験前試料状況） 150kg/m³（材令7日）

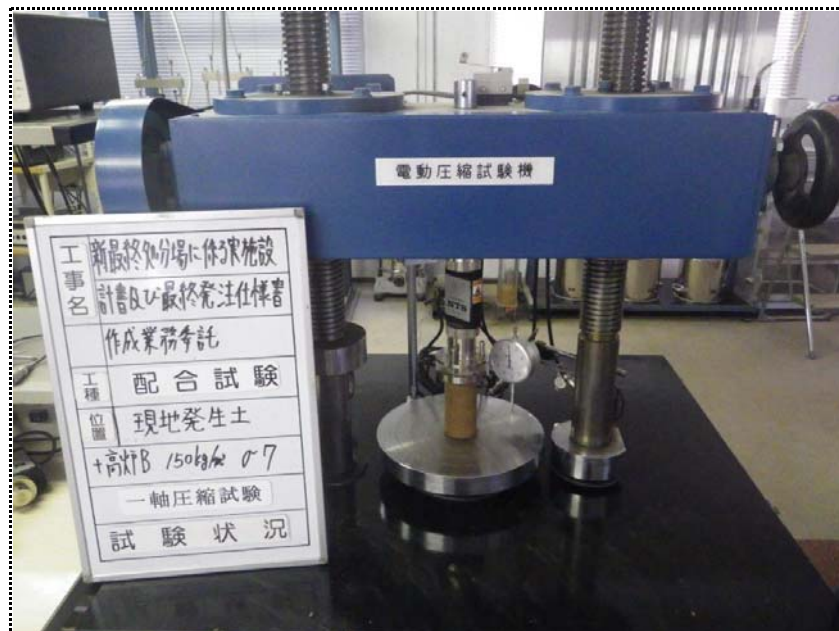

一軸圧縮試験（試験状況） 150kg/m³（材令7日）



一軸圧縮試験（試験後試料状況） 150kg/m³（材令7日）

配合試験（高炉セメントB種）



一軸圧縮試験（試験前試料状況） 50kg/m³（材令28日）



一軸圧縮試験（試験状況） 50kg/m³（材令28日）



一軸圧縮試験（試験後試料状況） 50kg/m³（材令28日）

配合試験（高炉セメントB種）



一軸圧縮試験（試験前試料状況） 100kg/m³（材令28日）



一軸圧縮試験（試験状況） 100kg/m³（材令28日）




一軸圧縮試験（試験後試料状況） 100kg/m³（材令28日）

配合試験（高炉セメントB種）



一軸圧縮試験（試験前試料状況） 150kg/m³（材令28日）

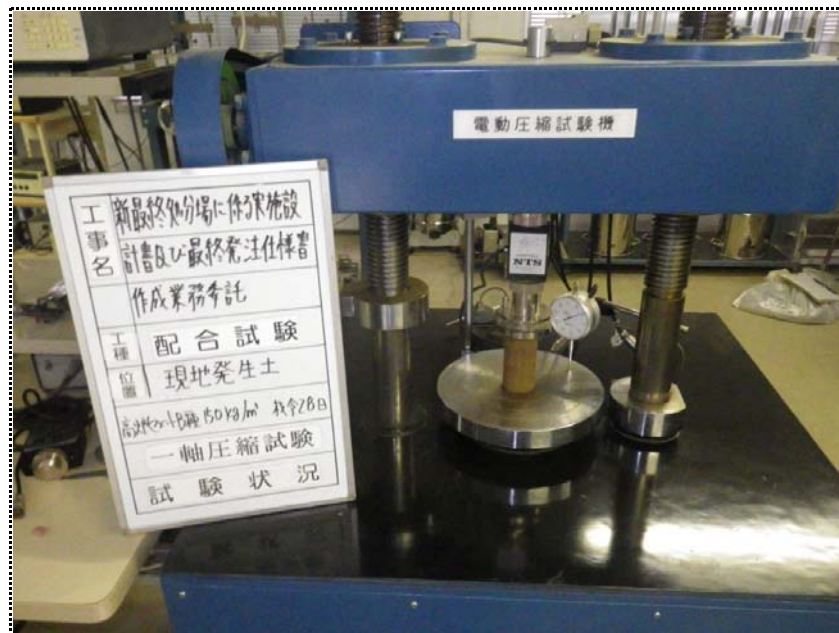

一軸圧縮試験（試験状況） 150kg/m³（材令28日）



一軸圧縮試験（試験後試料状況） 150kg/m³（材令28日）

配合試験 (セメント系固化材)



試料状況 50kg/m³



試料状況 100kg/m³



試料状況 150kg/m³

配合試験 (セメント系固化材)



攪拌状況



供試体作製完了 50、100、150kg/m³



湿潤養生状況 50、100、150kg/m³

配合試験 (セメント系固化材)



一軸圧縮試験 (試験前試料状況) 50kg/m³ (材令7日)



一軸圧縮試験 (試験状況) 50kg/m³ (材令7日)




一軸圧縮試験 (試験後試料状況) 50kg/m³ (材令7日)

配合試験 (セメント系固化材)



一軸圧縮試験 (試験前試料状況) 100kg/m³ (材令7日)

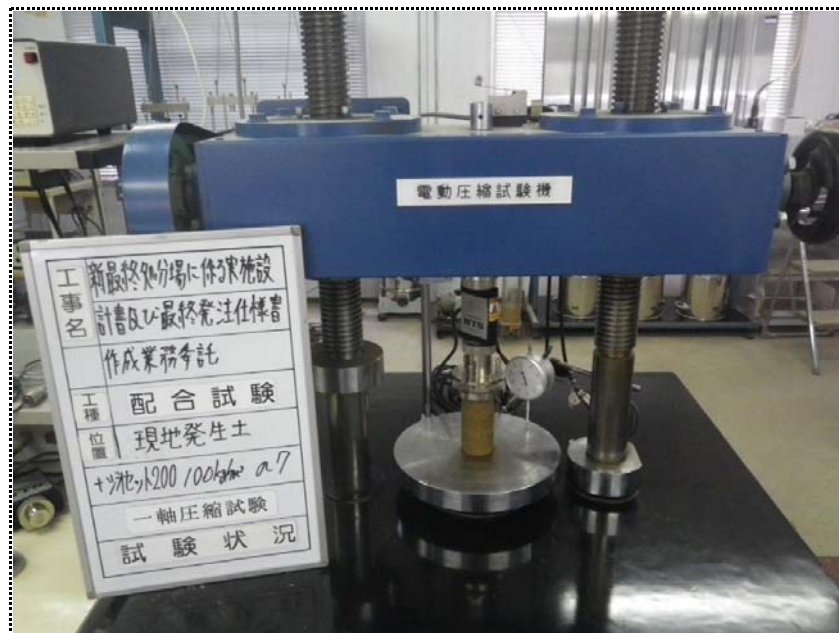

一軸圧縮試験 (試験状況) 100kg/m³ (材令7日)




一軸圧縮試験 (試験後試料状況) 100kg/m³ (材令7日)

配合試験 (セメント系固化材)



一軸圧縮試験 (試験前試料状況) 150kg/m³ (材令7日)

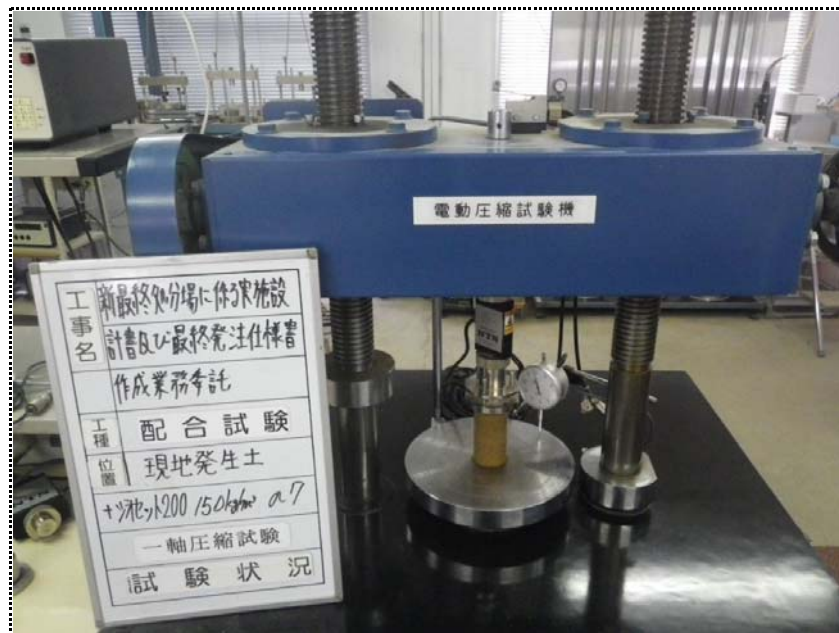

一軸圧縮試験 (試験状況) 150kg/m³ (材令7日)




一軸圧縮試験 (試験後試料状況) 150kg/m³ (材令7日)

配合試験 (セメント系固化材)



一軸圧縮試験 (試験前試料状況) 50kg/m³ (材令28日)

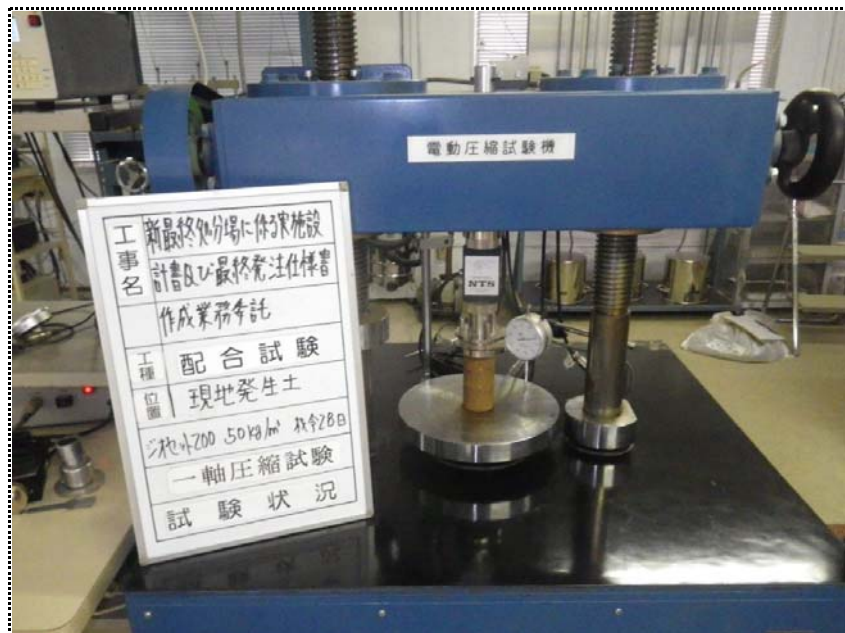

一軸圧縮試験 (試験状況) 50kg/m³ (材令28日)



一軸圧縮試験 (試験後試料状況) 50kg/m³ (材令28日)

配合試験 (セメント系固化材)



一軸圧縮試験 (試験前試料状況) 100kg/m³ (材令28日)



一軸圧縮試験 (試験状況) 100kg/m³ (材令28日)



一軸圧縮試験 (試験後試料状況) 100kg/m³ (材令28日)

配合試験 (セメント系固化材)



一軸圧縮試験 (試験前試料状況) 150kg/m³ (材令28日)



一軸圧縮試験 (試験状況) 150kg/m³ (材令28日)



一軸圧縮試験 (試験後試料状況) 150kg/m³ (材令28日)