

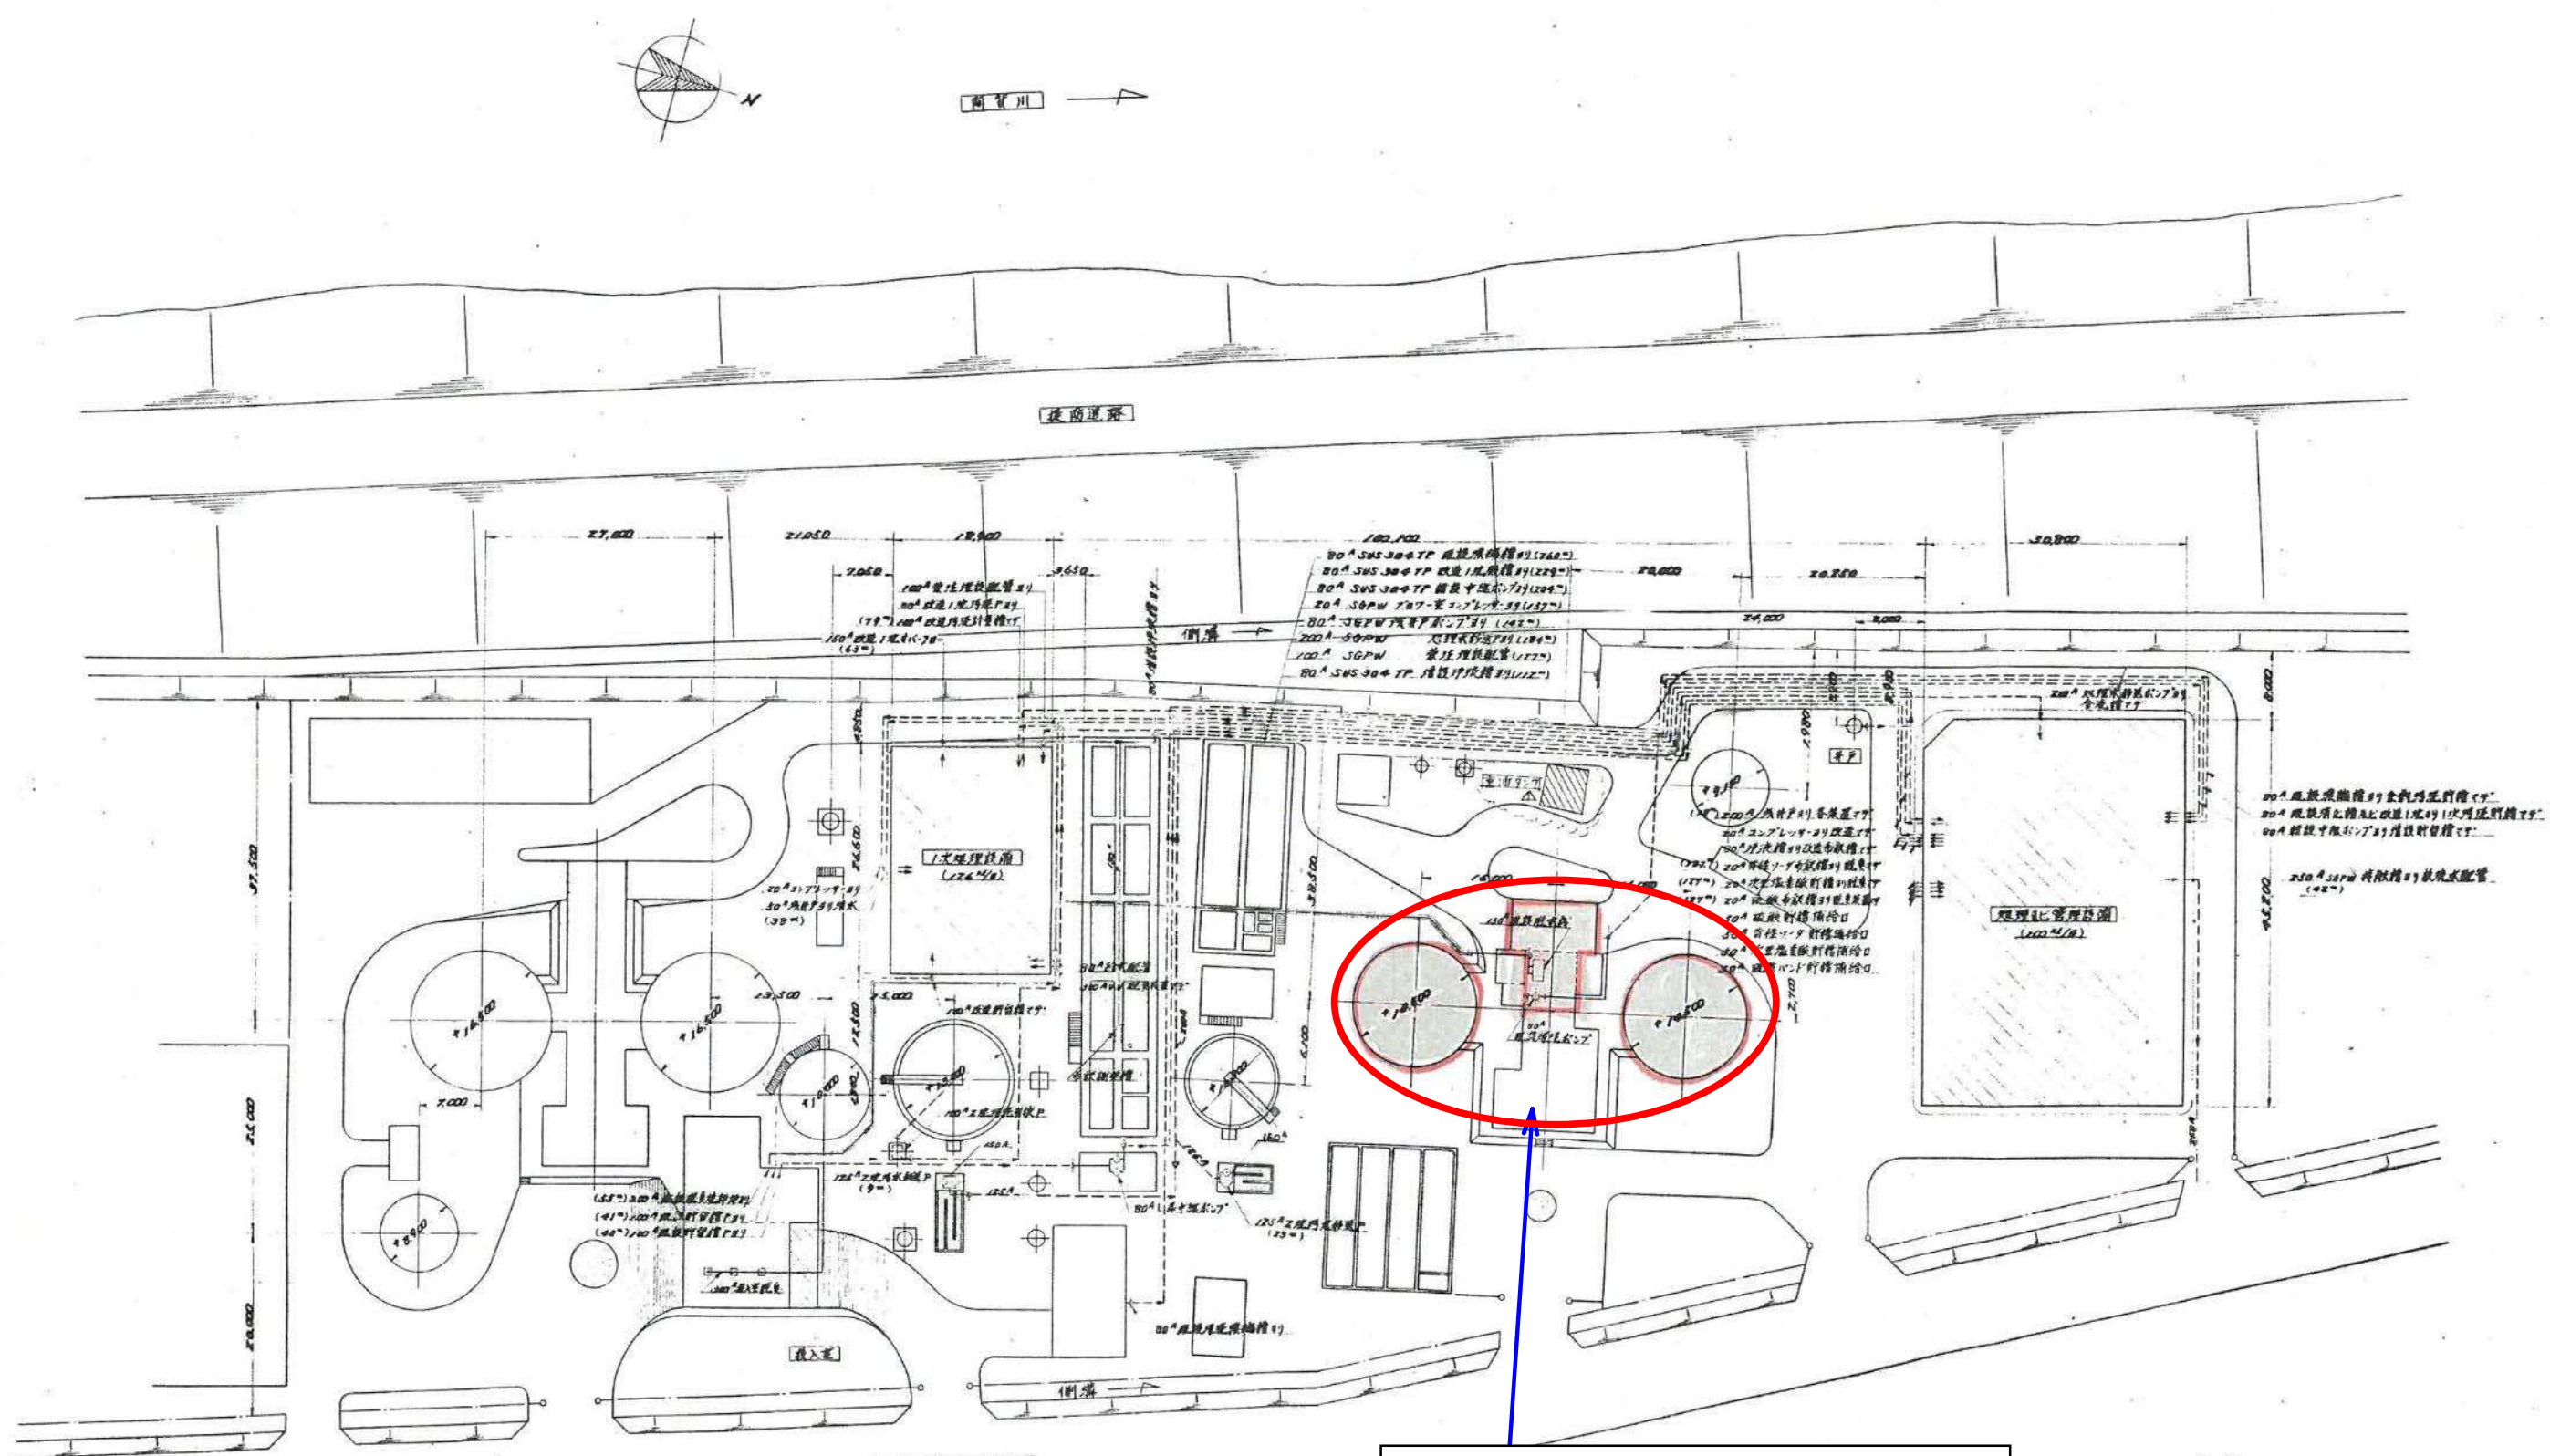


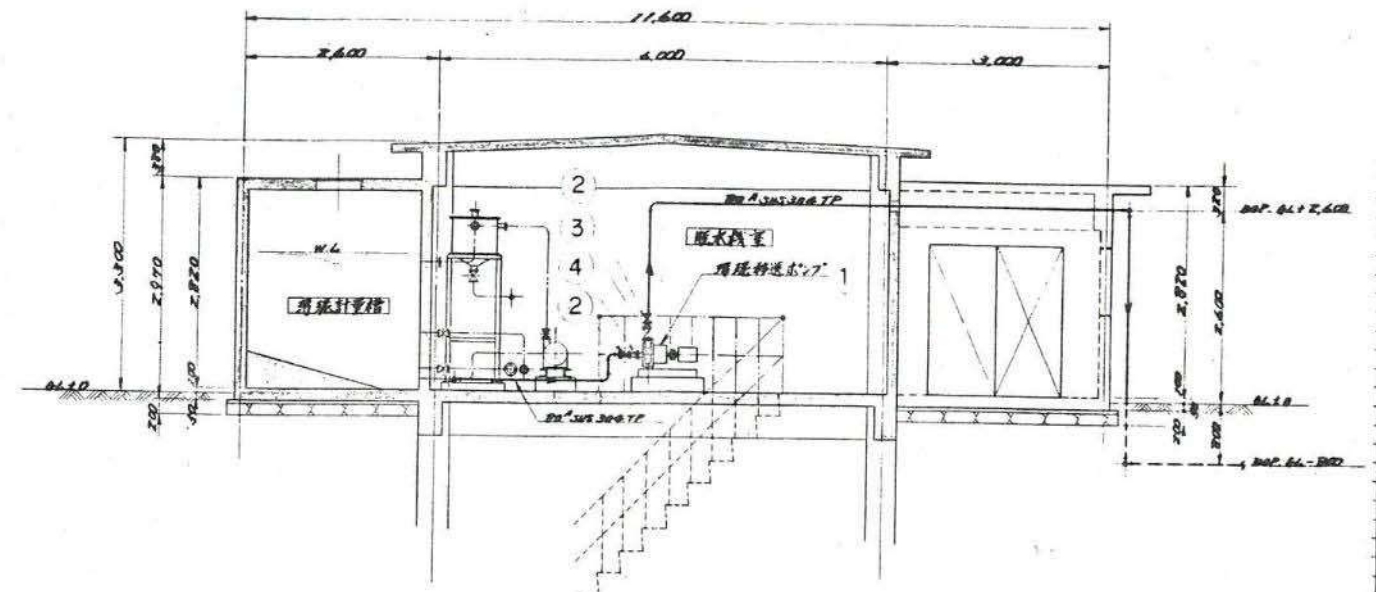

撤去対象：旧嫌気性消化槽（2槽）
機械棟
いずれもGL-1,000以深が残置

注記
1. 斜線部は増設及び改造処理施設を示す。
2. 配管長は水平長の合計であり配管高は含まず。
3. 施設間詳細寸法はし尿処理場全体配置図と参照の上。

250A	250PW	42"
250A	250PW	202"
150A	V.M.	20"
130A	SUS-304	22"
125A	250PW	32"
100A	SUS-304	160"
100A	250PW	127"
80A	SUS-304	80.5"
80A	250PW	142"
50A	250PW	39"
30A	250PW	157"
20A	V.P.	301"

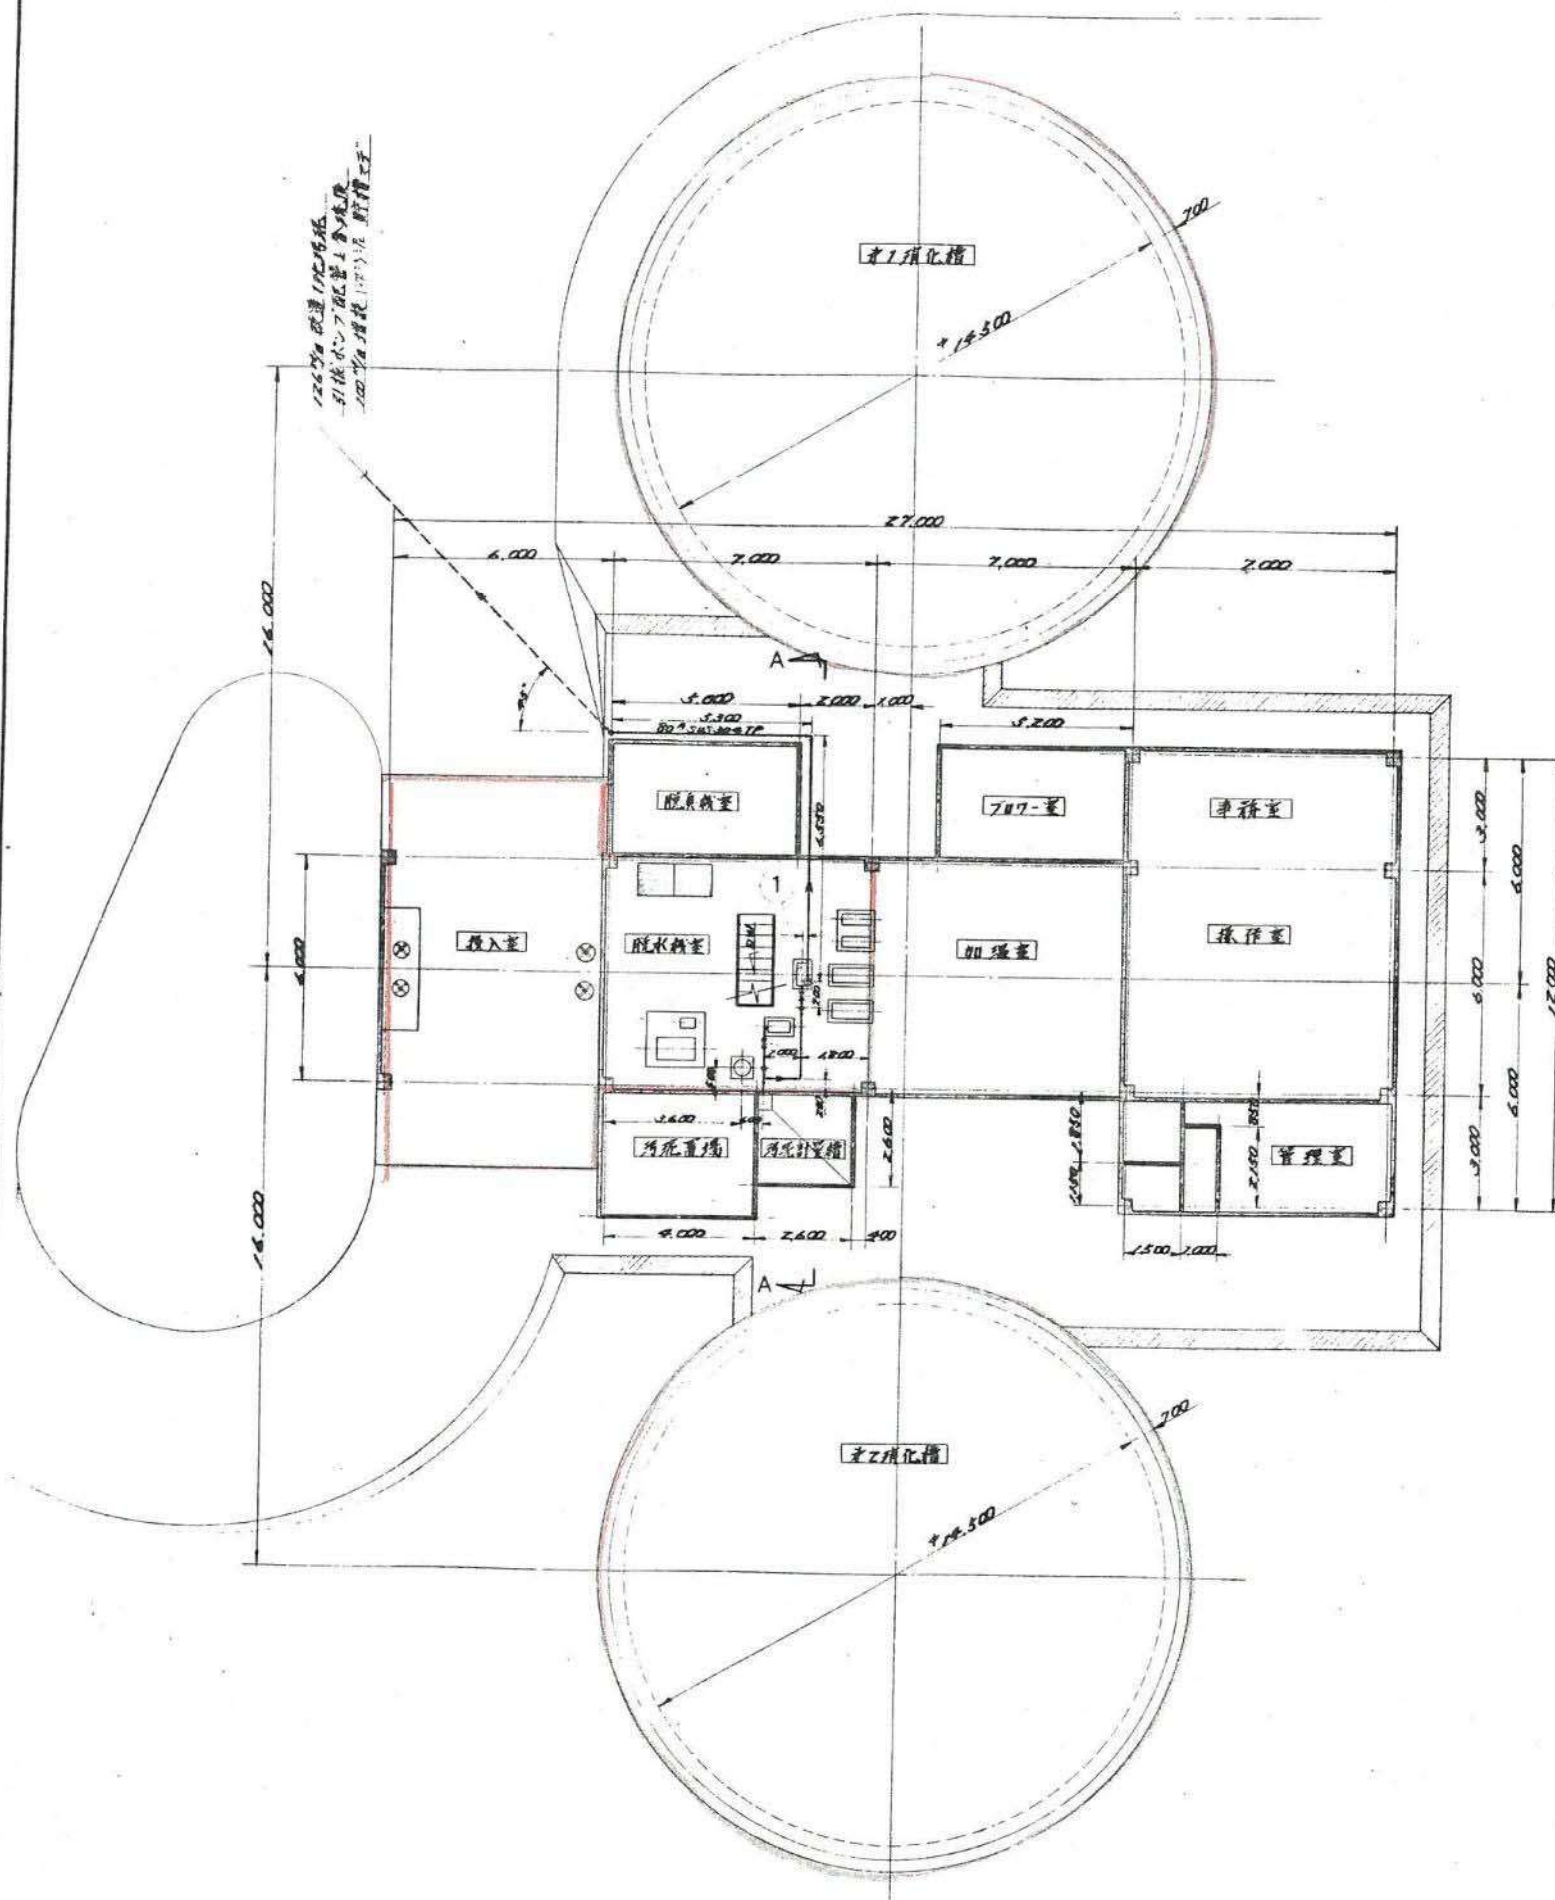


A-A 断面図
(1/50)


注記

1. 特記の工法(組立木)は鉄骨工法に準拠する。
2. 配管は取外し可能な様に施工する。
3. 配管は上は別図を参照する。


NO.	NAME	MATERIALS	WEIGHT	QTY	REMARKS
4	100A 伸縮継手	FRP	1	1	JIS 10A
3	100A スリット継手	FRP	1	1	JIS 10A
2	100A 継手	FRP	2	1	JIS 10A
1	100A 継手	FRP	1	1	JIS 10A

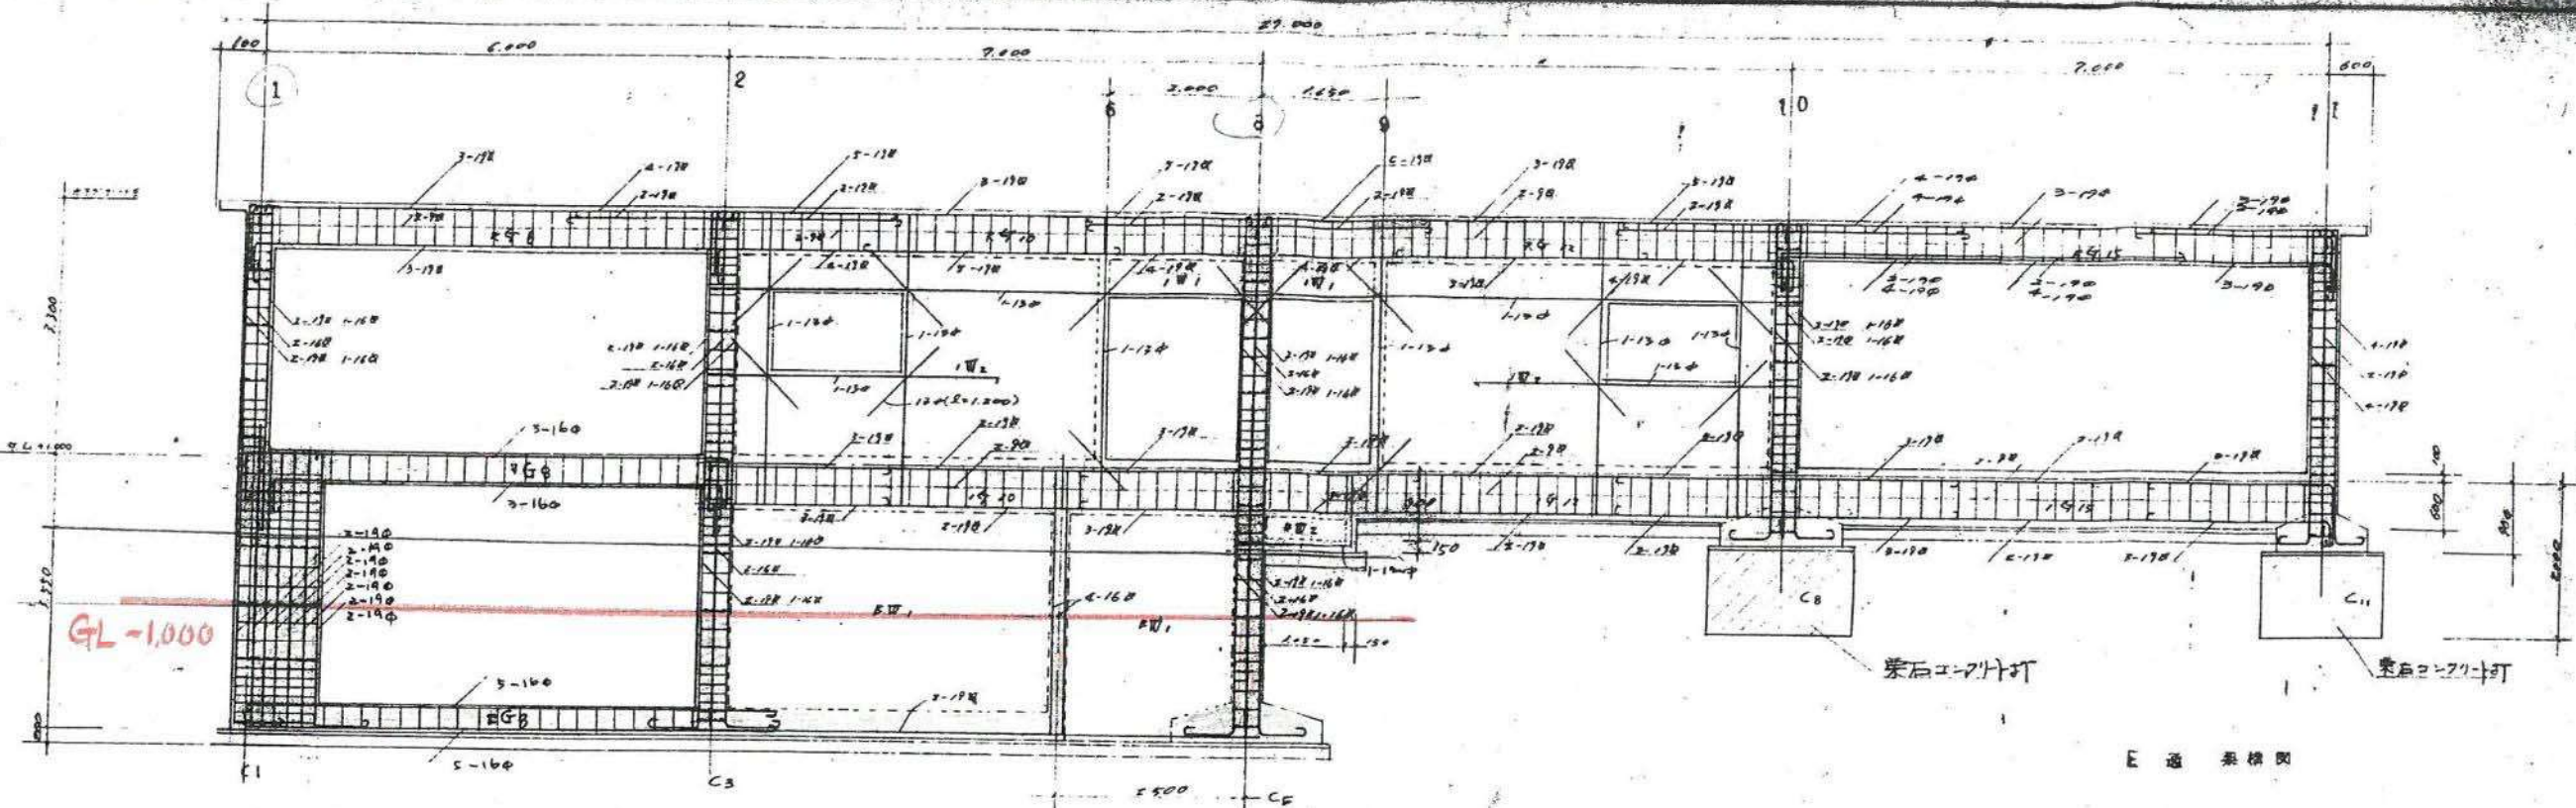

E 通 梁 横 断

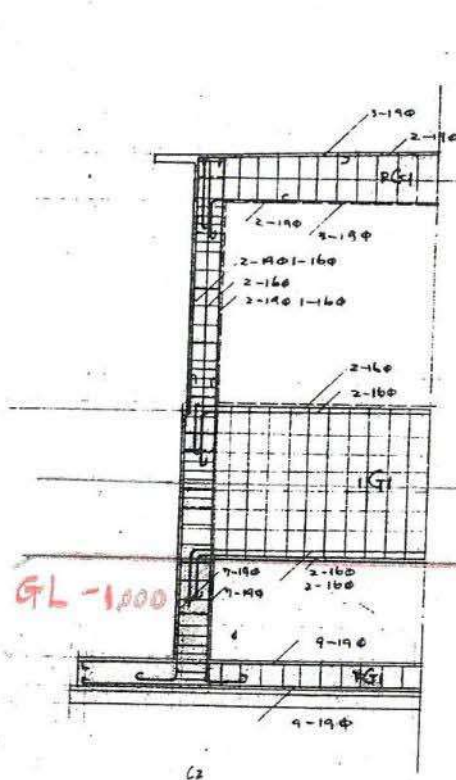


1 通 梁 横 断

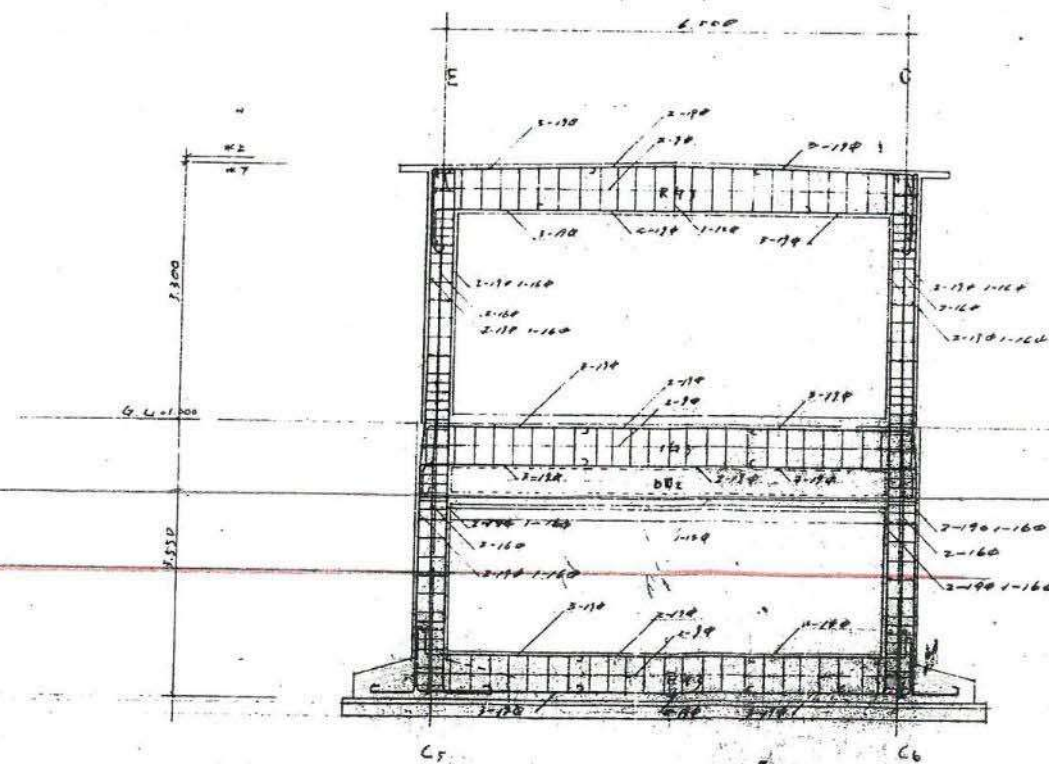

B 通 梁 横 断

GL-1,000

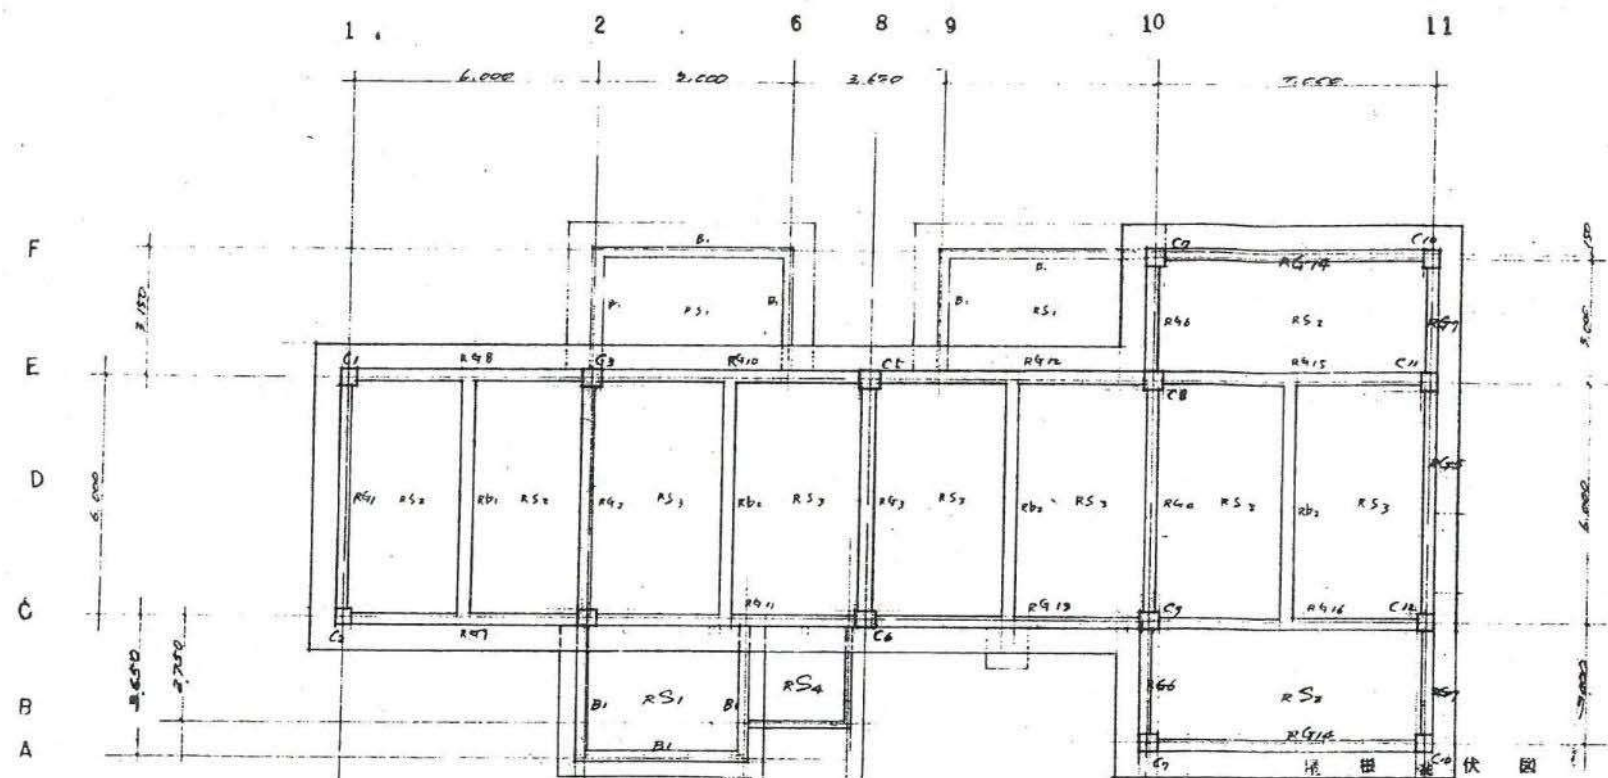

註



土留コ: 74-177 A 土留外上 140 高の指示 = 20 x 100 配 + 14 x 10
 柱記号 = (配管記号) 12 x 101 等、配管 99 x 100 等 20 x 100 A 14 x 10
 18 (内部) 14 x 10
 15 x 100 (7 x 14)
 20 x 100 (7 x 14)



本図は地中系

格: 411 x 70 単位 150


1. 設計中 GL 上の 30 分の 1 倍 GL 上 (敷地 GL 上 1000 上 1000)
2. 地上コンクリート基礎及び土留は 100 分の 1 倍 (地上 1000 上 1000)



— X

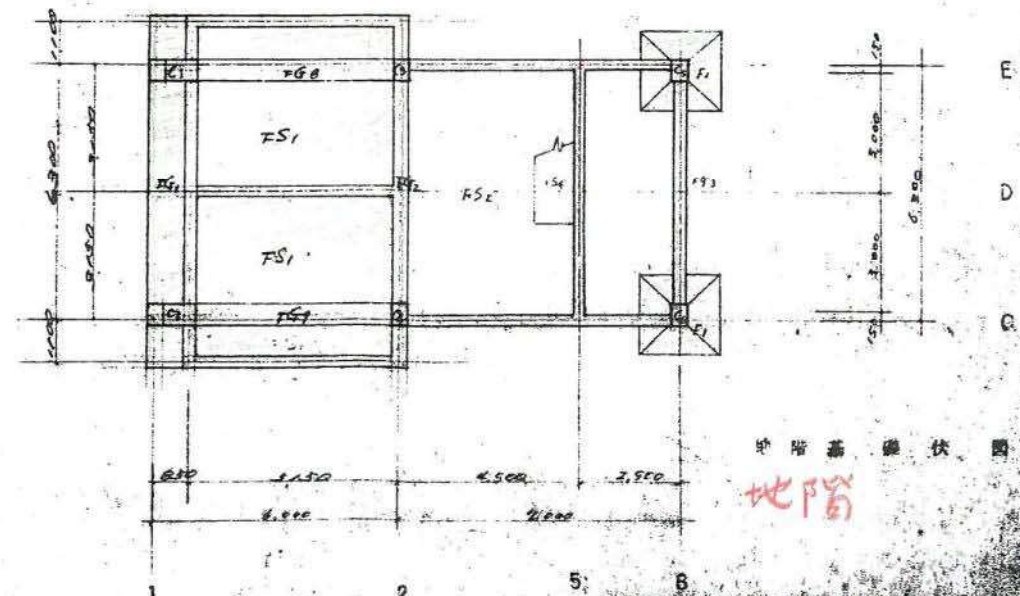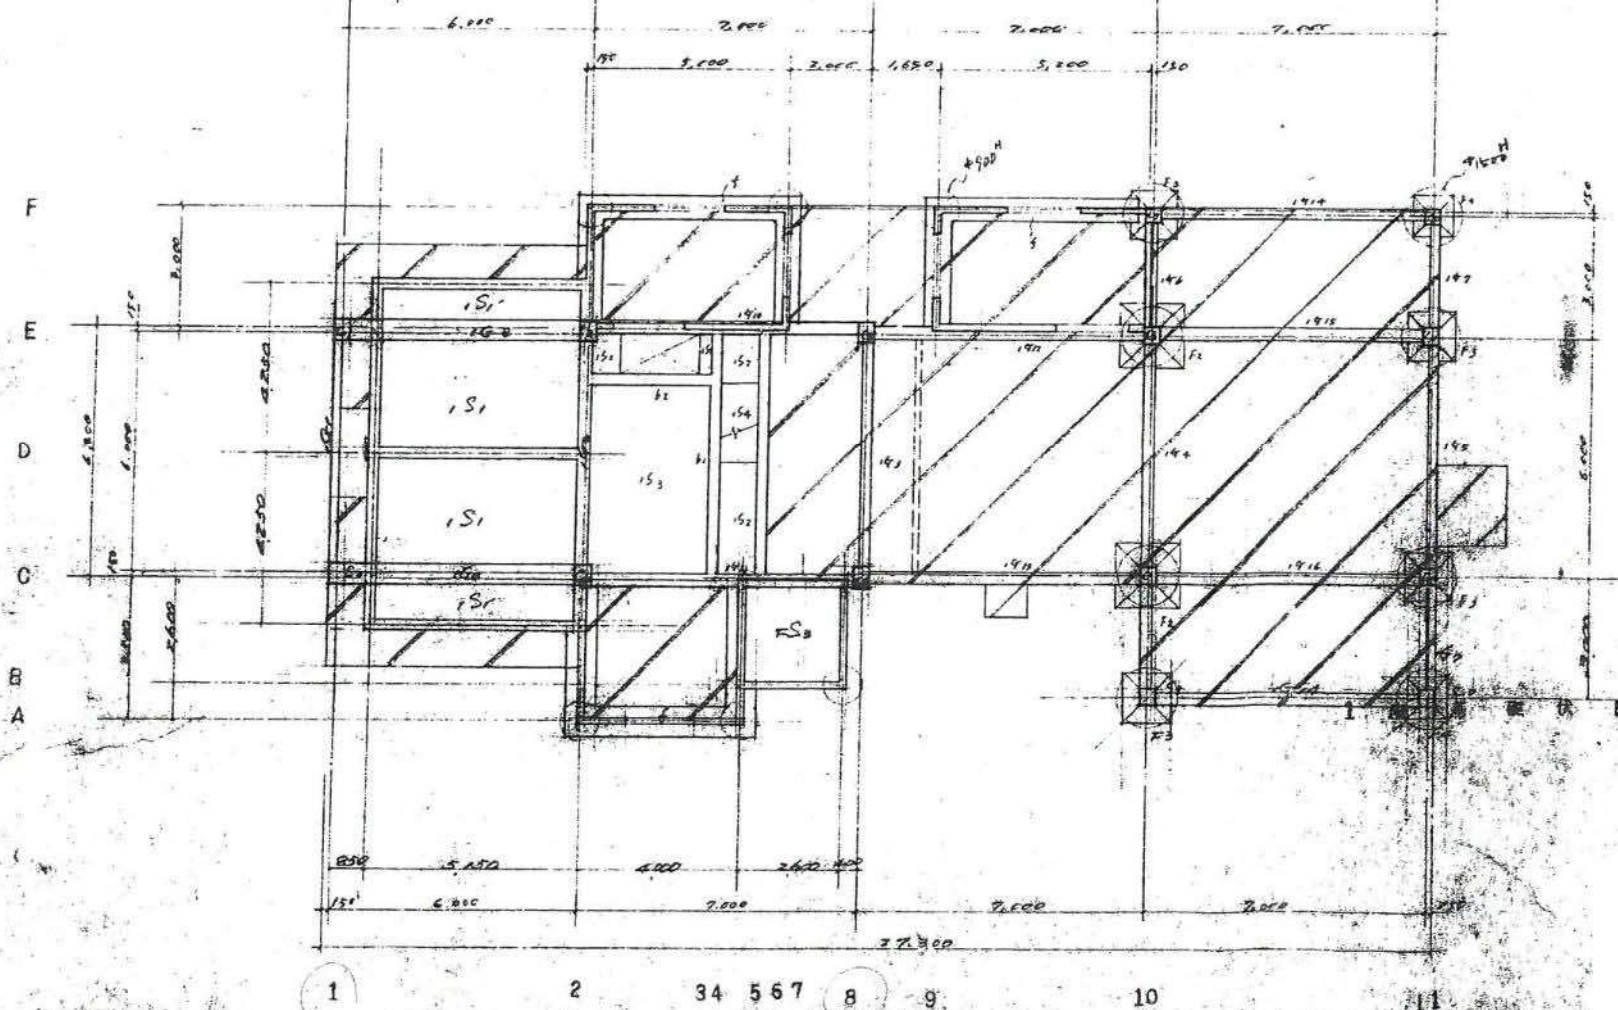

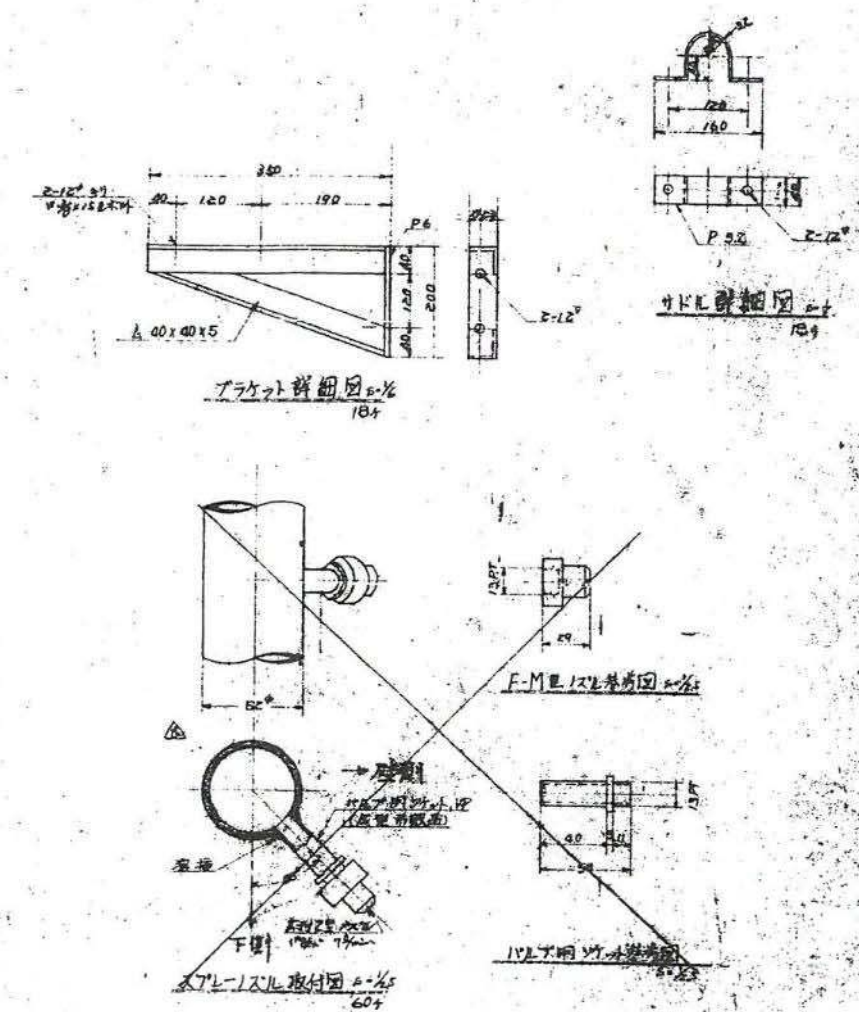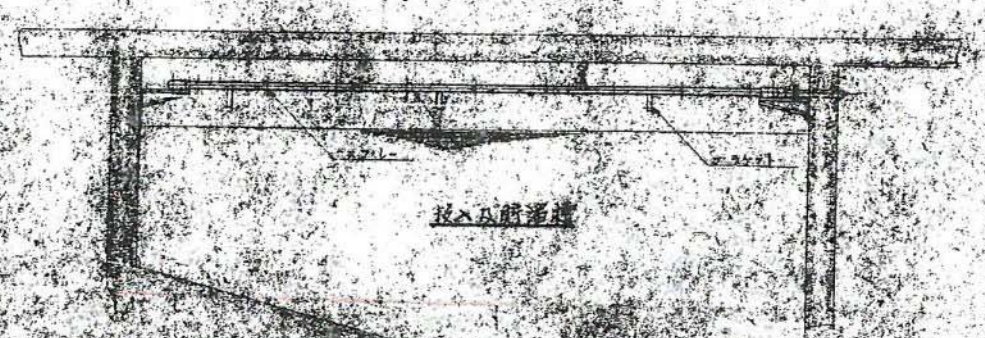

1. VP-1 破産強化とニニ値
2. VP-1 の強化とニニ値
3. 各種の破産強化とニニ値
4. 破産強化とニニ値
5. 破産強化とニニ値



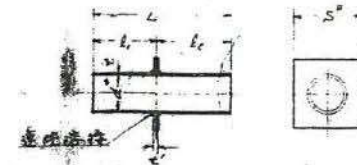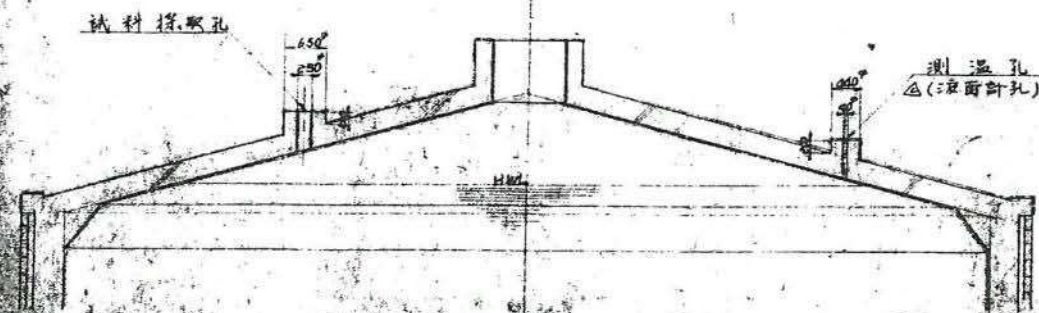

λ	μ	L	P	l_1	l_2	e	S	W	H	備
7	0.98	200	200	65	95	200	25	0.5	0.5	0.5
8	0.95	"	"	"	"	275	1	"	7"	"
9	0.90	"	"	"	"	500	2	"	5"	"
10	0.85	150	150	"	"	1	"	"	"	"
11	0.80	"	200	"	"	"	"	"	"	"

スケープ方法表

昭和40年度 船体修理工事
昭和41年度 仕上