


水質測定対象井戸 位置図

会 津 若 松 市 神 指 町 大 字 南 四 合 地 内

一 級 河 川 阿 賀 川

平成2年度さく井工事

昭和63年度さく井工事

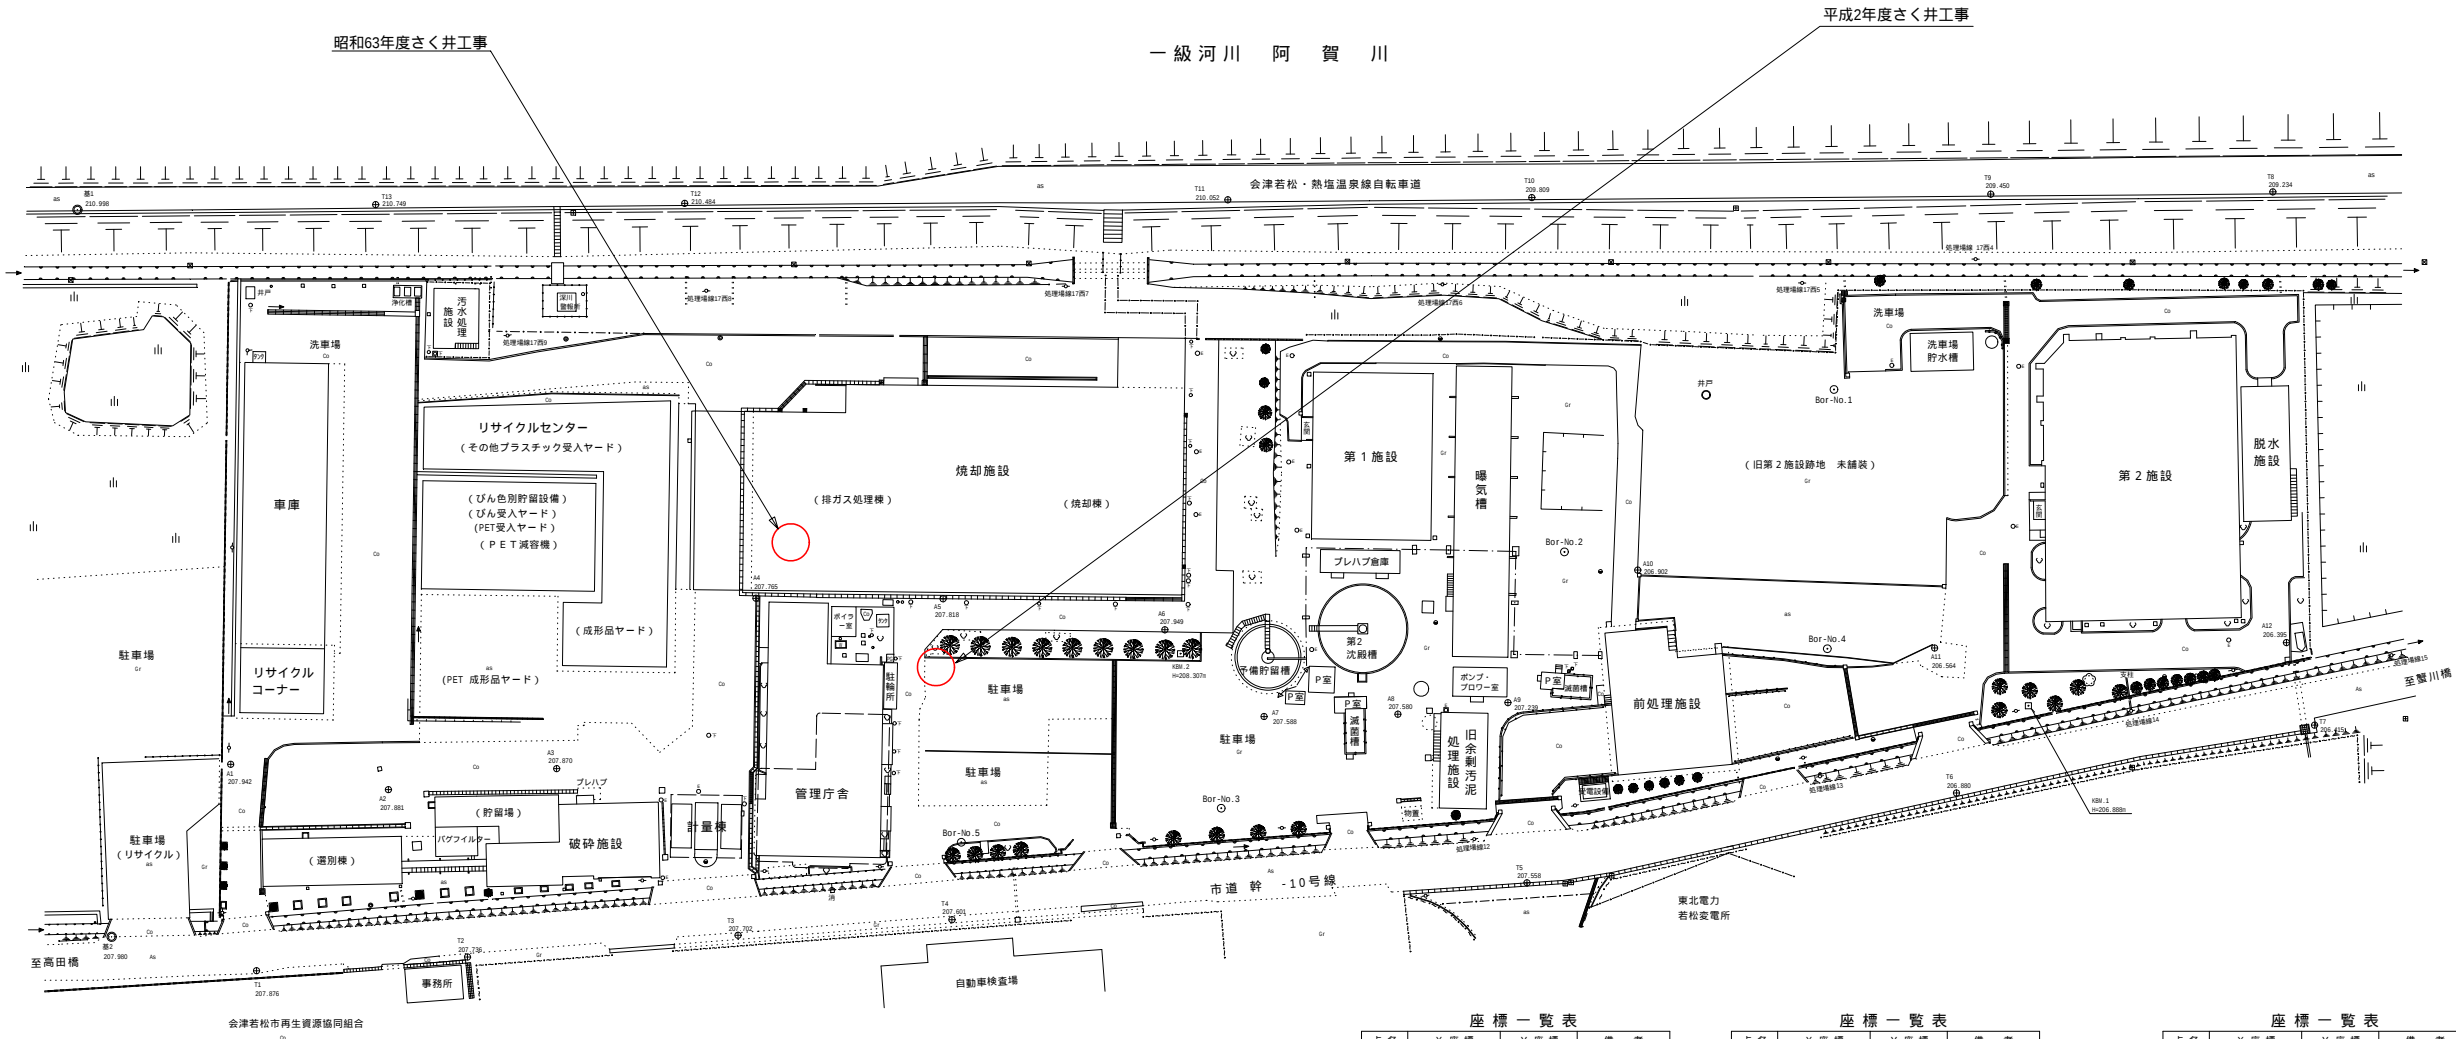

座 標 一 覧 表			
点 名	X 座 標	Y 座 標	備 考
(3級基準点)			
基 1	165778.787	5352.271	
基 2	165824.315	5461.144	
基 3	166199.336	5274.078	
基 4	166174.579	5204.554	

座 標 一 覧 表				
点 名	X 座 標	Y 座 標	備 考	
(4級基準点)				
T 1	165848.281	5458.271		
T 2	165879.675	5444.480		
T 3	165919.697	5426.161		
T 4	165951.438	5411.922		
T 5	166037.028	5374.405		
T 6	166097.499	5336.900		
T 7	166148.311	5306.704		
T 8	166112.372	5227.771		
T 9	166069.514	5243.765		
T10	165999.758	5269.741		
T11	165953.555	5286.946		
T12	165870.979	5317.608		
T13	165823.952	5334.949		

座 標 一 覧 表				
点 名	X 座 標	Y 座 標	備 考	
(4級基準点)				
A 1	165832.893	5428.259		
A 2	165858.341	5423.372		
A 3	165882.816	5410.837		
A 4	165903.732	5373.821		
A 5	165932.282	5363.523		
A 6	165967.809	5355.947		
A 7	165987.730	5363.656		
A 8	166007.997	5355.881		
A 9	166024.122	5348.017		
A10	166036.557	5320.620		
A11	166086.126	5316.026		
A12	166139.445	5295.687		

座 標 一 覧 表			
点 名	X 座 標	Y 座 標	備 考
(境界点)			
K. 1	165805.698	5354.591	
K. 2	165846.209	5339.787	
K. 3	165848.904	5347.618	
K. 4	165898.419	5330.206	
K. 5	165910.541	5325.943	
K. 6	165957.348	5309.413	
K. 7	165972.985	5303.791	
K. 8	166008.644	5290.474	
K. 9	166041.599	5278.168	
K.10	166038.399	5269.459	
K.11	166089.359	5250.920	
K.12	166122.533	5238.897	
K.13	166144.311	5296.357	
K.14	166107.983	5319.259	
K.15	166071.754	5341.924	

座 標 一 覧 表				
点 名	X 座 標	Y 座 標	備 考	
(境界点)				
K.16	166045.041	5358.663		
K.17	166032.824	5364.699		
K.18	165938.674	5407.669		
K.19	165909.789	5420.872		
K.20	165879.863	5434.320		
K.21	165871.683	5437.857		
K.22	165839.776	5452.595		
K.23	165814.077	5378.802		

座 標 一 覧 表			
点 名	X 座 標	Y 座 標	備 考
(水準点)			
KBM.1	166103.619	5319.621	
KBM.2	165971.514	5358.716	

境界点凡例		本 数
コンクリート杭	7本(既設 5)	
プラスチック杭	5本(既設 1)	
プレート	8枚(既設 0)	
鉋(測量用)	3本(既設 1)	

平成 26 年度 環委 第 29 号			
中間処理施設整備に係る測量及び地質調査業務委託			
会津若松市神指町大字南四合字深川西地内外			
用 地 平 面 図			
縮 尺	図 示	図面全 11 葉の 6	
測 量	有限会社 横エンジニアリング	H27年 6月30日	主 任 技 術 者
設 計		年 月 日	管 理 技 術 者
会津若松地方広域市町村圏整備組合			

試験検査成績書

No. 114

〒965

住所 会津若松市神指町大字南四合

氏名又は名称

会津地区広域事業組合
ごみ焼却処理施設建設工事の内堀工事
清水建設(株)作業所

昭和 63年 7月 14日

福島県会津若松 保健所長



昭和63年6月20日付で
のとおりです。

依頼のあった試験品(検体)の試験検査結果は次
申込

水質検査		検体名		原水、浄水、一般飲料水	
連絡先	0242-28-6693		水源の種類	表流水 地下水(浅・深・伏)湧水	
検査目的	法6、法10、法13、維持管理、食品営業、その他()				
採水月日	昭和63年6月20日		採水地点	会津若松市神指町大字南四合	
天候	前日	当日晴	採水者名	山田正明	所属
検査項目	全項目、簡易、細菌、指定(定性)(定量)				
備考	周囲の状況構造設備等				
水位等	水位	m	水深	m	気温等 気温 ℃ 水温 ℃

成績

検査項目	水質基準	検査値	検査期日
1 色 度	5度以下	0度	63年6月20日 7月4日
2 濁 度	2度以下	0度	
3 臭 気	異常でないこと		
4 味	異常でないこと		
5 pH 値	5.8 ~ 8.6	6.2	備 考
6 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下	0.71 mg/l	
7 塩 素 イ オ ン	200mg/l以下	8.5 mg/l	
8 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	10mg/l以下	0.3 mg/l	
9 鉄	0.3mg/l以下	0.05 mg/l	
10 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	31 mg/l	
11 蒸 発 残 留 物	500mg/l以下	68 mg/l	
12 アンモニア性窒素	管理指標	検出せず	
13			検査機関 会津若松 保健所
14			
15			
16 大腸菌群	検出されないこと	検出せず	検査責任者
17 一般細菌	1ml中 100以下	1ml中 517	
18 残留塩素		ppm	

揚水試験は行っていない。

試験検査成績書

検 査 項 目	水 質 基 準	検 査 値	摘 要
17 シアンイオン	検出されないこと	0.01 mg/l 未満	定量限界0.01mg/l以下
18 水 銀	検出されないこと	0.005 mg/l 未満	定量限界0.0005mg/l以下
19 有 機 リ ン	検出されないこと	0.1 mg/l 未満	定量限界0.1mg/l以下
20 銅	1.0mg/l以下	0.01 mg/l 未満	
21 マ ン ガ ン	0.3mg/l以下	0.01 mg/l 未満	
22 亜 鉛	1.0mg/l以下	0.005 mg/l 未満	
23 鉛	0.1mg/l以下	0.01 mg/l 未満	
24 六 価 ク ロ ム	0.05mg/l以下	0.02 mg/l 未満	
25 カ ド ミ ウ ム	0.01mg/l以下	0.005 mg/l 未満	
26 ヒ 素	0.05mg/l以下	0.005 mg/l 未満	
27 フ ッ 素	0.8mg/l以下	0.15 mg/l 未満	
28 フェノール類	0.005mg/l以下	0.005 mg/l 未満	フェノールとして
29 陰イオン界面剤	0.5mg/l以下	1.2 mg/l 未満	
30 セ レ ン	0.01mg/l以下	mg/l	水質基準外
31			
32			
33			
34			
35			
判 定	1. 上記検査項目は水質基準に適合する。 2. 上記検査項目のうち () は適合しない。		
備 考			
検 査 期 日	67 年 6 月 20 日 ~ 7 月 18 日		
検 査 機 関	検 査 責 任 者		
会津若松 保健所			

試験検査成績書

No. 155

T965
 住所 会津若松市神指町大字南四合
 氏名又は名称 会津地区広域事業組合
二又坑卸処理施設建設工事の内工事
清水建設(株) 作業所 殿

昭和 63 年 7 月 5 日
 福島県 会津若松 保健所長

昭和 63 年 6 月 28 日付で
 次のとおりです。

依頼
 申込のあった試験品(検体)の試験検査の成績は

トリフロエチレン 検査		検査材料	
連絡先	<u>0242-28-6693</u>	検体数	<u>1</u>
検査目的			
採取月日	<u>昭和63年6月28日0時</u>	採取場所	<u>会津若松市神指町大字南四合</u>
被検者名	住所		
	氏名	年令	性別 男・女 職業
検査項目	<u>トリフロエチレン</u>		
参考事項			

成 績

別紙のとおりです。

検査完了年月日	<u>昭和63年6月28日</u>	検査担当者印	
---------	-------------------	--------	---

検-5 ①

揚水試験は行っていない。

総トリハロメタン及びトリクロロエチレン等用別紙

No.

検 体 名		清水建設事務所			
採 水 月 日		6 月 28 日	月 日	月 日	月 日
採 水 場 所		会津域事業組合 二ツ又親池反 建設工事地内			
採 水 者					
水 温 (℃)					
p H 値					
遊離残留塩素 (ppm)					
残 留 塩 素 (ppm)					
トリハロ メ タ ン (mg/l)	クロロホルム				
	ブロモジクロロメタン				
	ジブロモクロロメタン				
	ブロモホルム				
	合 計				
トリクロロエチレン		0.010			
テトラクロロエチレン		0.001			
1,1,1-トリクロロエタン		0.001			

試験検査成績書

No. 152

〒 965

住所 会津若松市南花畑7-52

氏名又は名称

農業社エニジ=アリンジ(機)

平成 3 年 3 月 4 日

福島県 会津若松 保健所長

平成 3 年 2 月 26 日付で
のとおりです。依頼のあった試験品(検体)の試験検査結果は次
申込

水 質 検 査		検 体 名		原水、浄水、一般飲料水	
連絡先	08-4565		水源の種類	表流水 地下水(浅・深・伏)湧水	
検査目的	法6、法10、法13、維持管理、食品営業、その他()				
採水月日	平成 3 年 2 月 26 日	採水地点	会津地区広域事業組合		
天 候	前日 雪 当日 小雪	採水者名	遠藤 正太郎 所属		
検査項目	全項目、簡易、細菌、指定(定性)(定量)				
備 考	周囲の状況構造設備等				
水位等	水位	m	水深	20 m	気温等 気温 ℃ 水温 ℃

成 績

検 査 項 目	水 質 基 準	検 査 値	検 査 期 日
1 色 度	5 度 以下	5 度	3 年 2 月 26 日 3 月 4 日
2 濁 度	2 度 以下	0 度	
3 臭 気	異常でないこと		
4 味	異常でないこと		備 考
5 pH 値	5.8 ~ 8.6	6.1	当該項目適
6 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下	0.26 mg/l	
7 塩 素 イ オ ン	200mg/l以下	10.0 mg/l	
8 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	10mg/l以下	0.9 mg/l	
9 鉄	0.3mg/l以下	0.06 mg/l	
10 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	33 mg/l	
11 蒸 発 残 留 物	500mg/l以下	76 mg/l	
12 アンモニア性窒素	管理指標	検出せず mg/l	
13			検 査 機 関
14			会津若松 保健所
15			検 査 責 任 者
16 大 腸 菌 群	検出されないこと	検出せず	
17 一 般 細 菌	1 ml 中 100 以下	1 ml 中 20 以下	
18 残 留 塩 素		ppm	

検-2-1 ©

揚水試験は行っていない。