

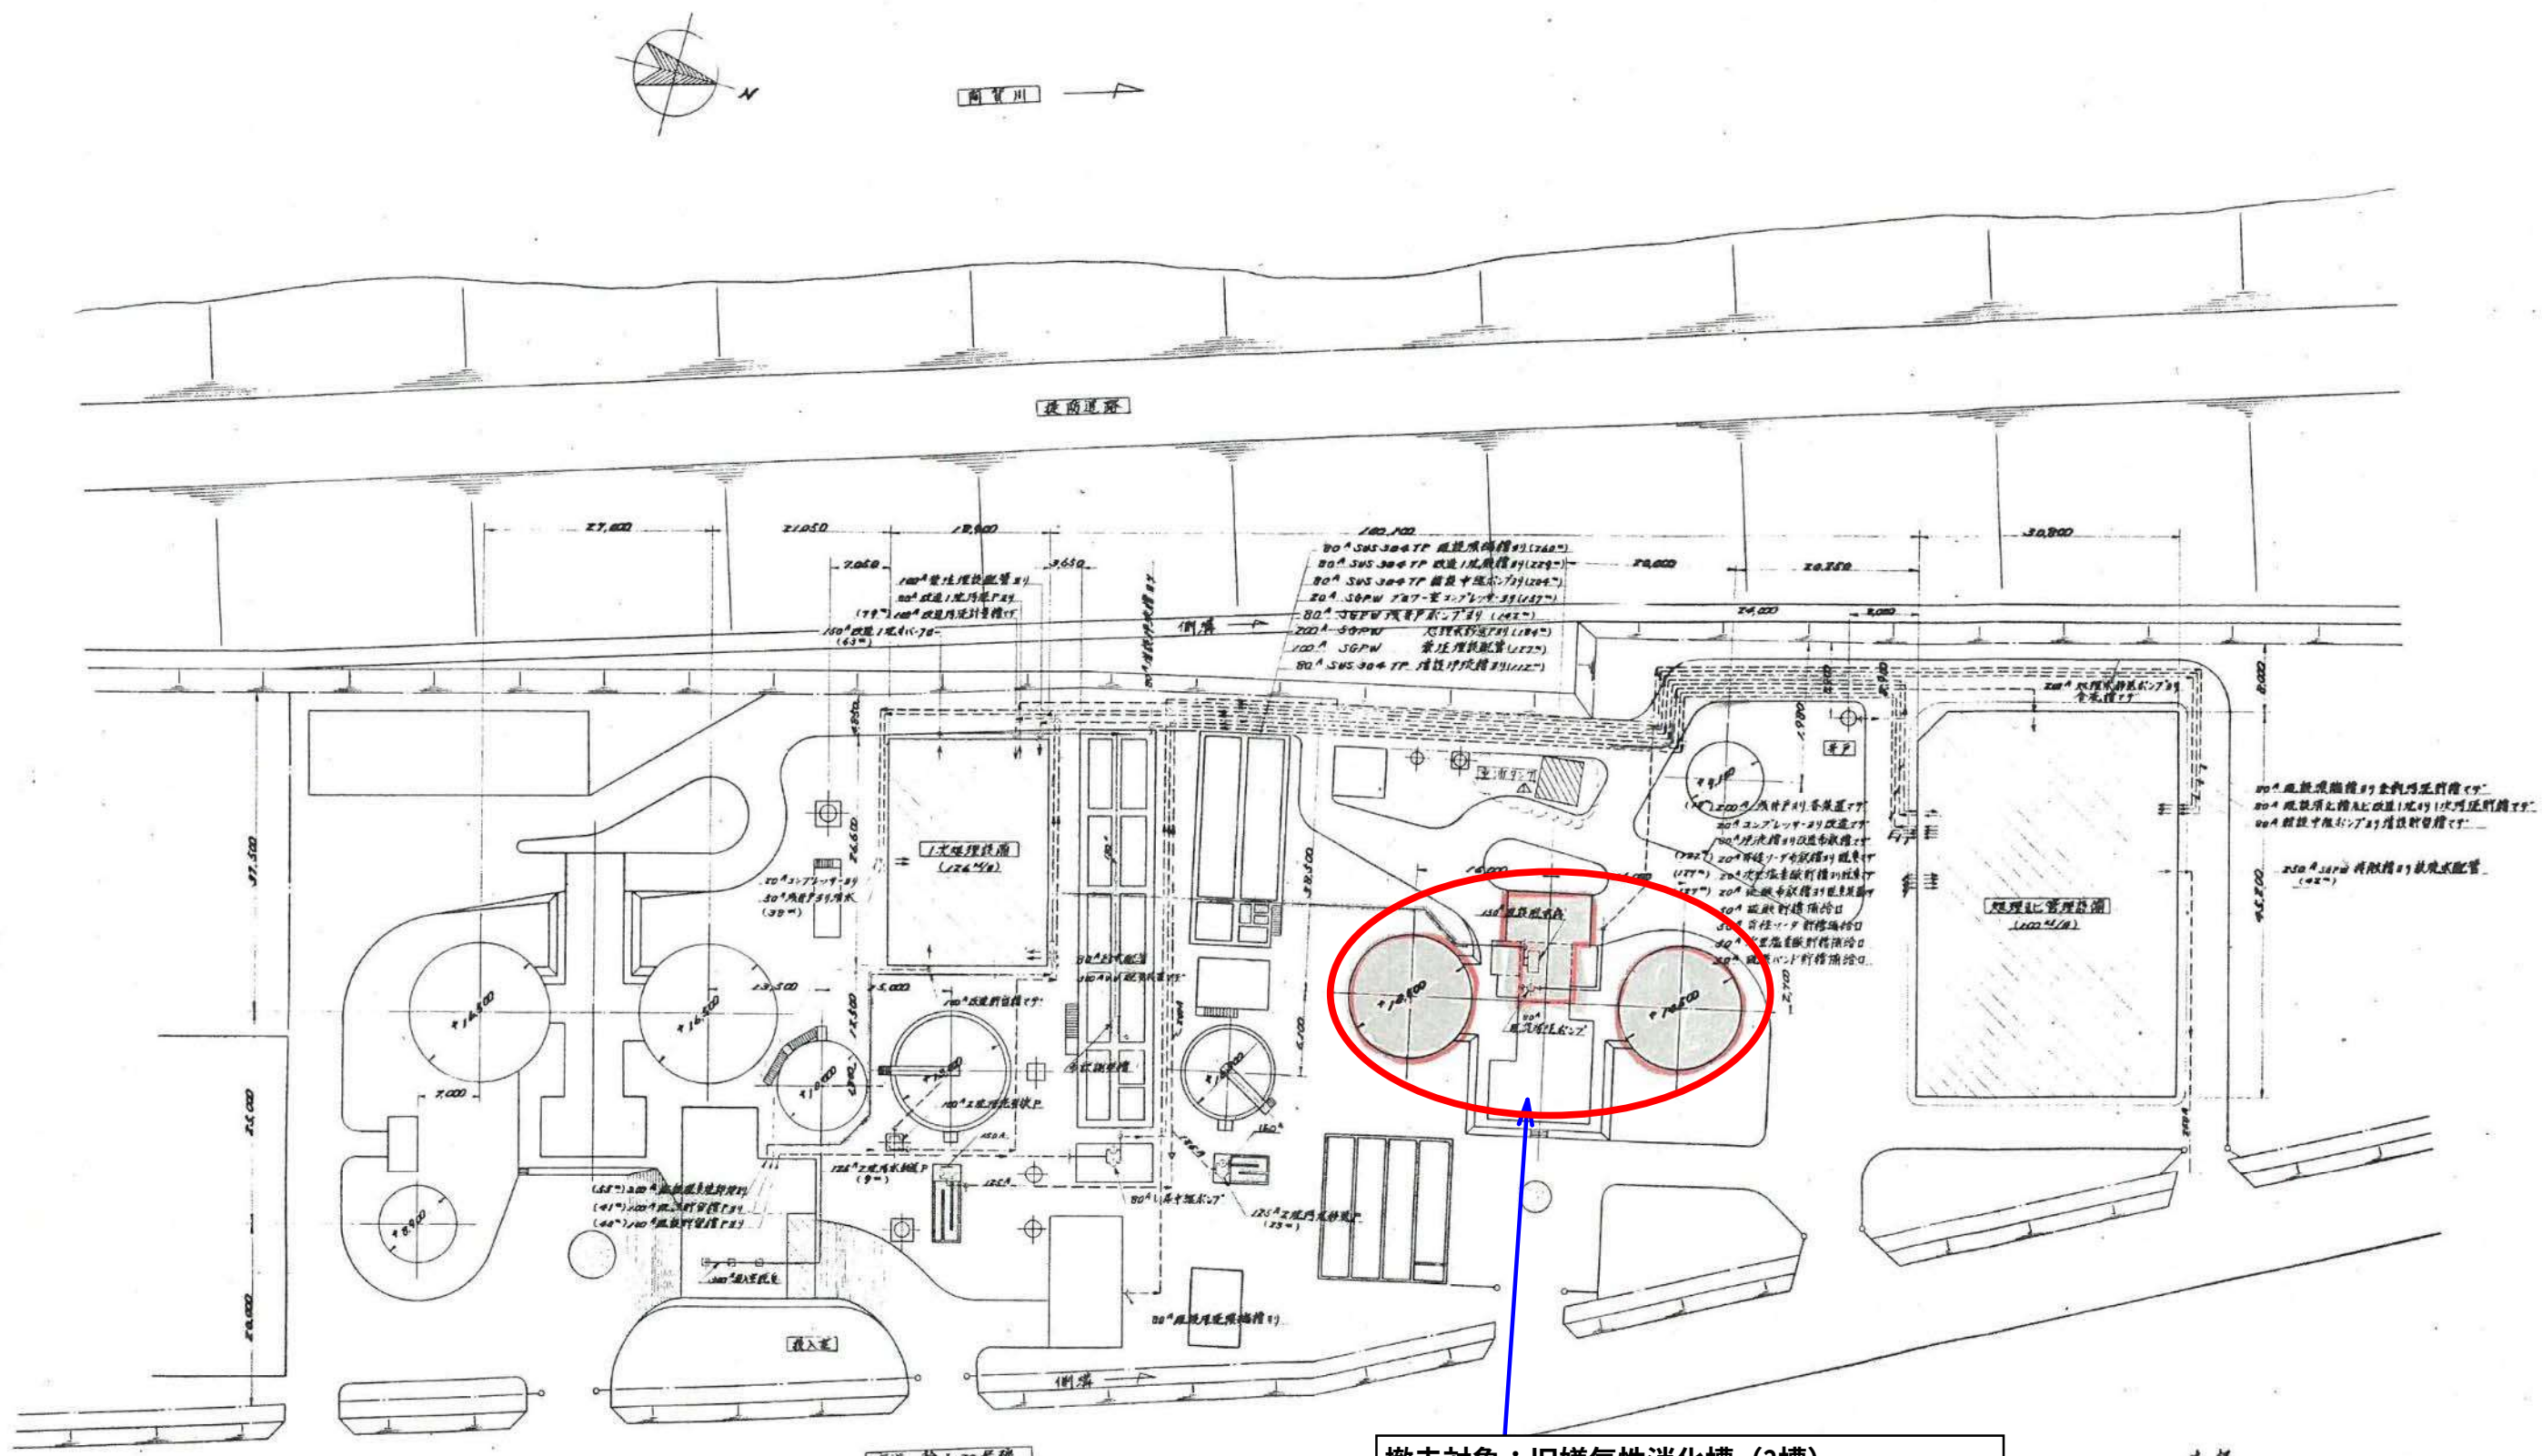


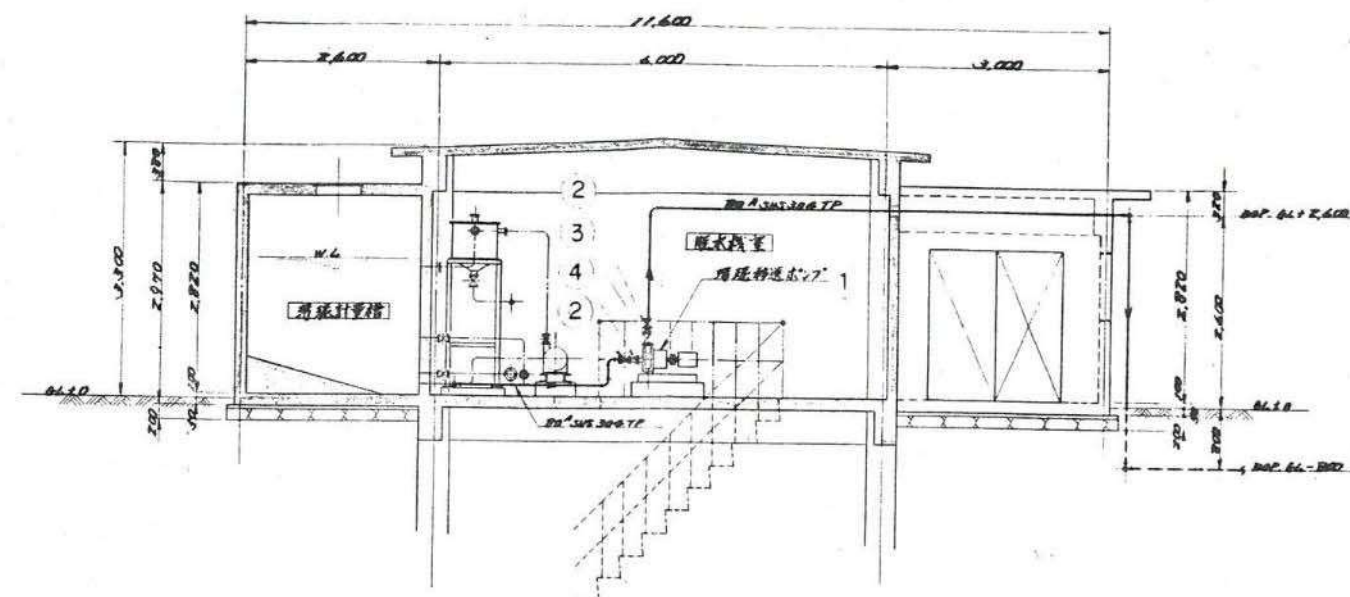

撤去対象：旧嫌気性消化槽（2槽）
機械棟
※いずれもGL-1,000以深が残置

- 注記
- 1. 斜線部は増設及び改造処理施設を示す。
 - 2. 配管長は水平長さの合計であり配管高は含まず。
 - 3. 施設間詳細寸法はし尿処理場全体配置図と参照の上。

250A	250PW	42"
250A	250PW	202"
150A	V.M.	20"
130A	SUS-304	22"
125A	250PW	32"
100A	SUS-304	160"
100A	250PW	127"
80A	SUS-304	80.5"
80A	250PW	142"
50A	250PW	39"
30A	250PW	157"
20A	V.P.	301"

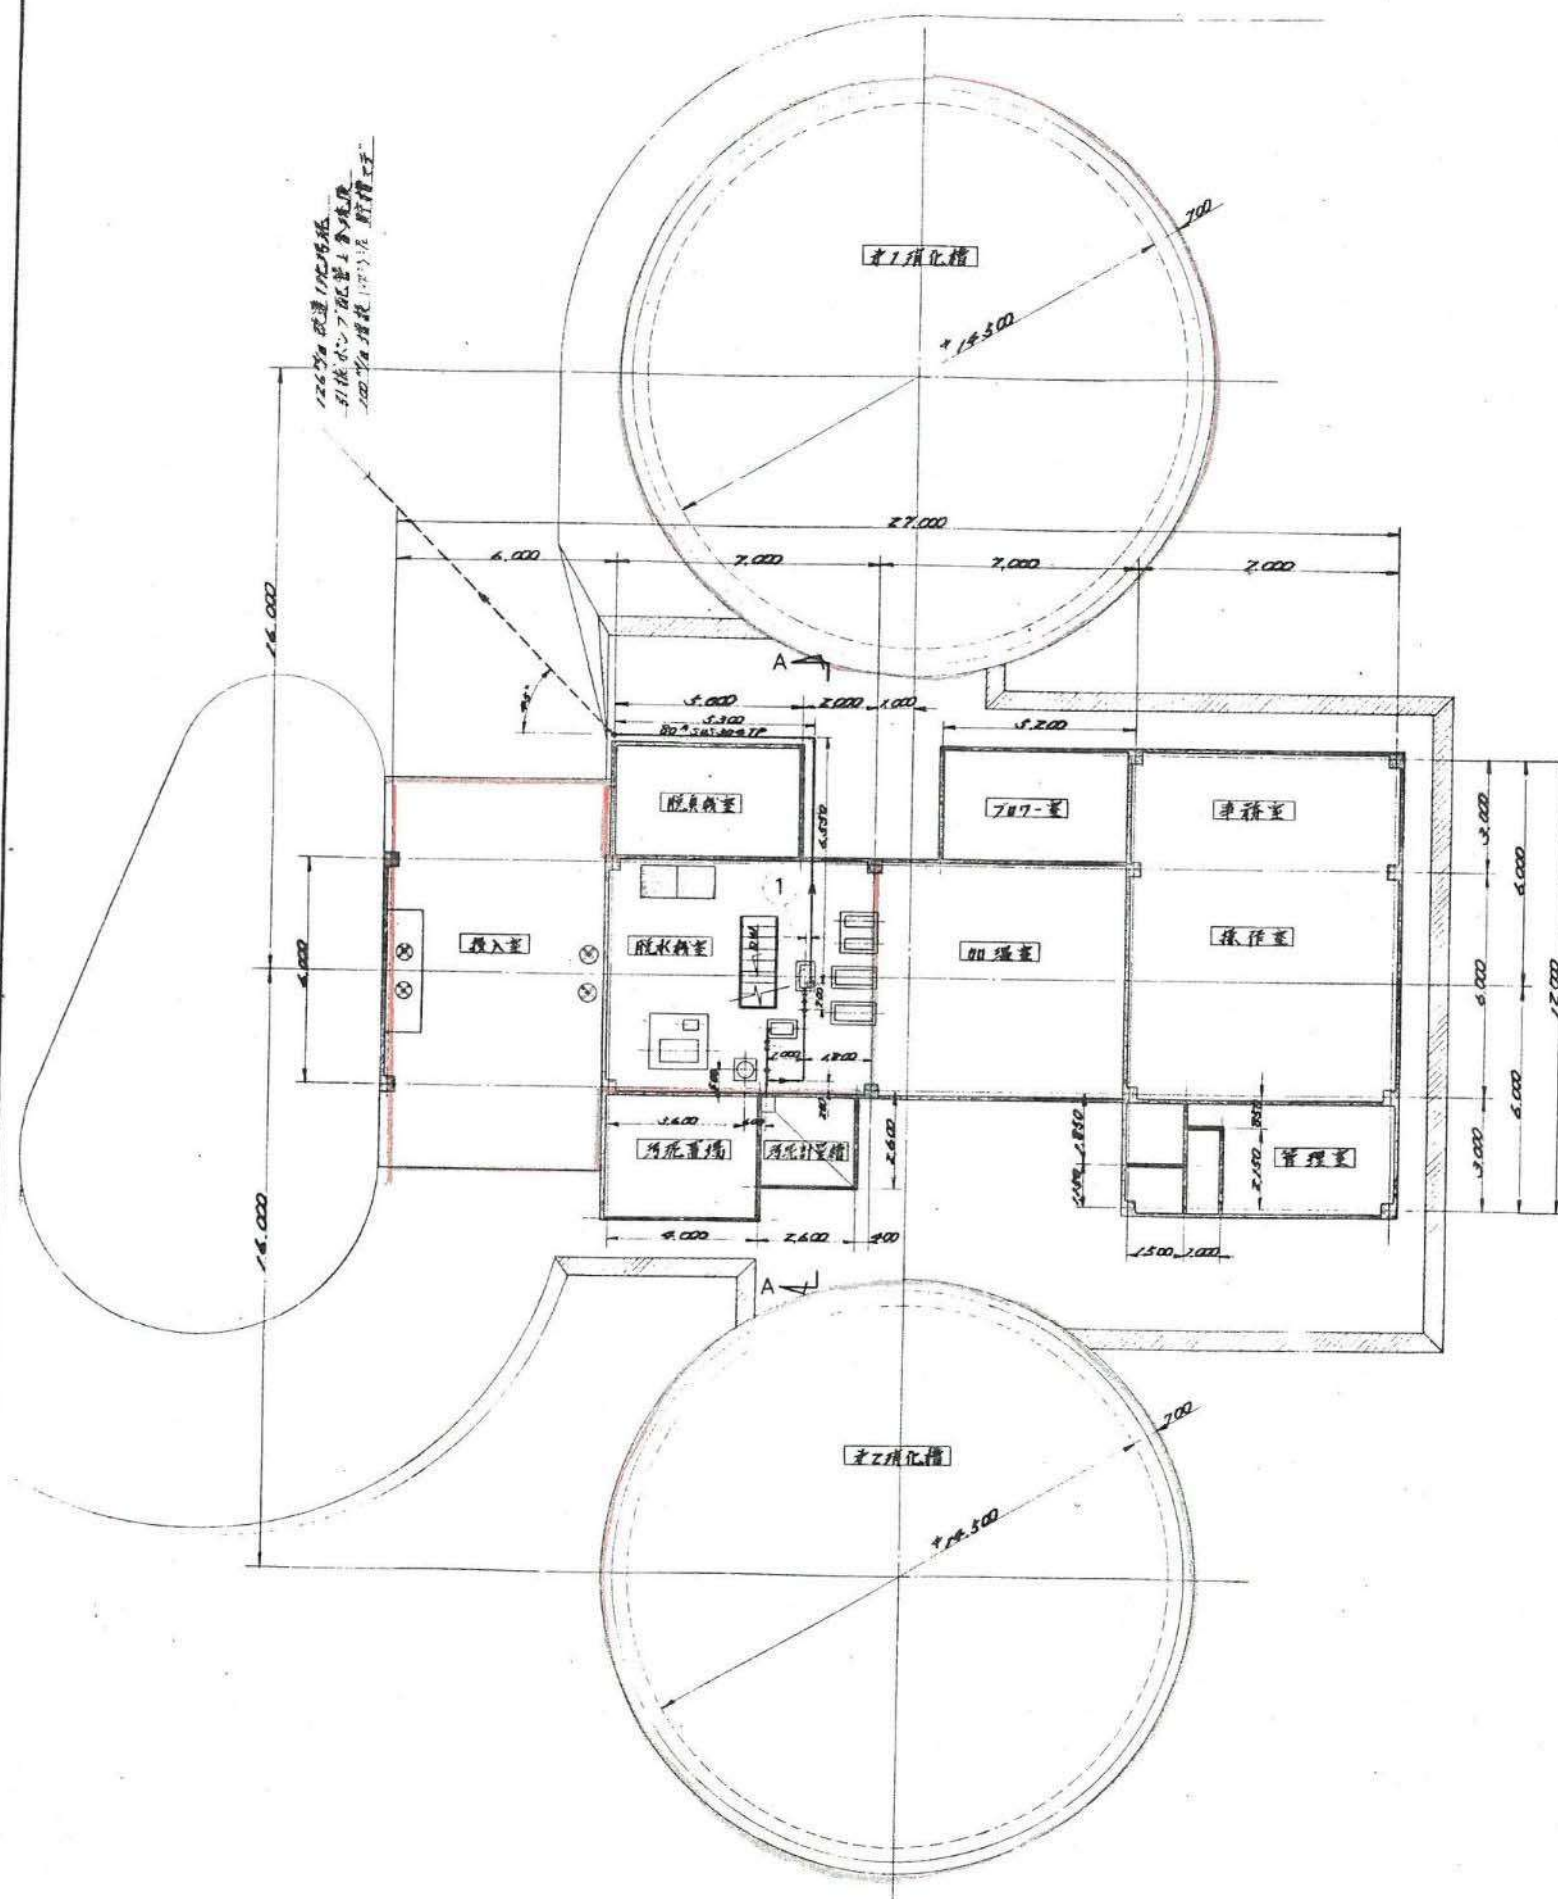


A-A 断面図
(1/50)


注記

1. 特記の工法(新工法)は、既設の工法に準拠して施工すること。
2. 配管には、取外し可能な継手(フランジ)を使用すること。
3. 配管の寸法は、別図を参照すること。


NO.	NAME	MATERIALS	WEIGHT	QTY	REMARKS
4	100A 伸縮継手	FRP/PA		1	JIS 10A
3	100A スリッパ継手	FRP/PA		1	JIS 10A
2	100A 継手	FRP/PA		2	JIS 10A
1	100A 継手	(既設)		1	

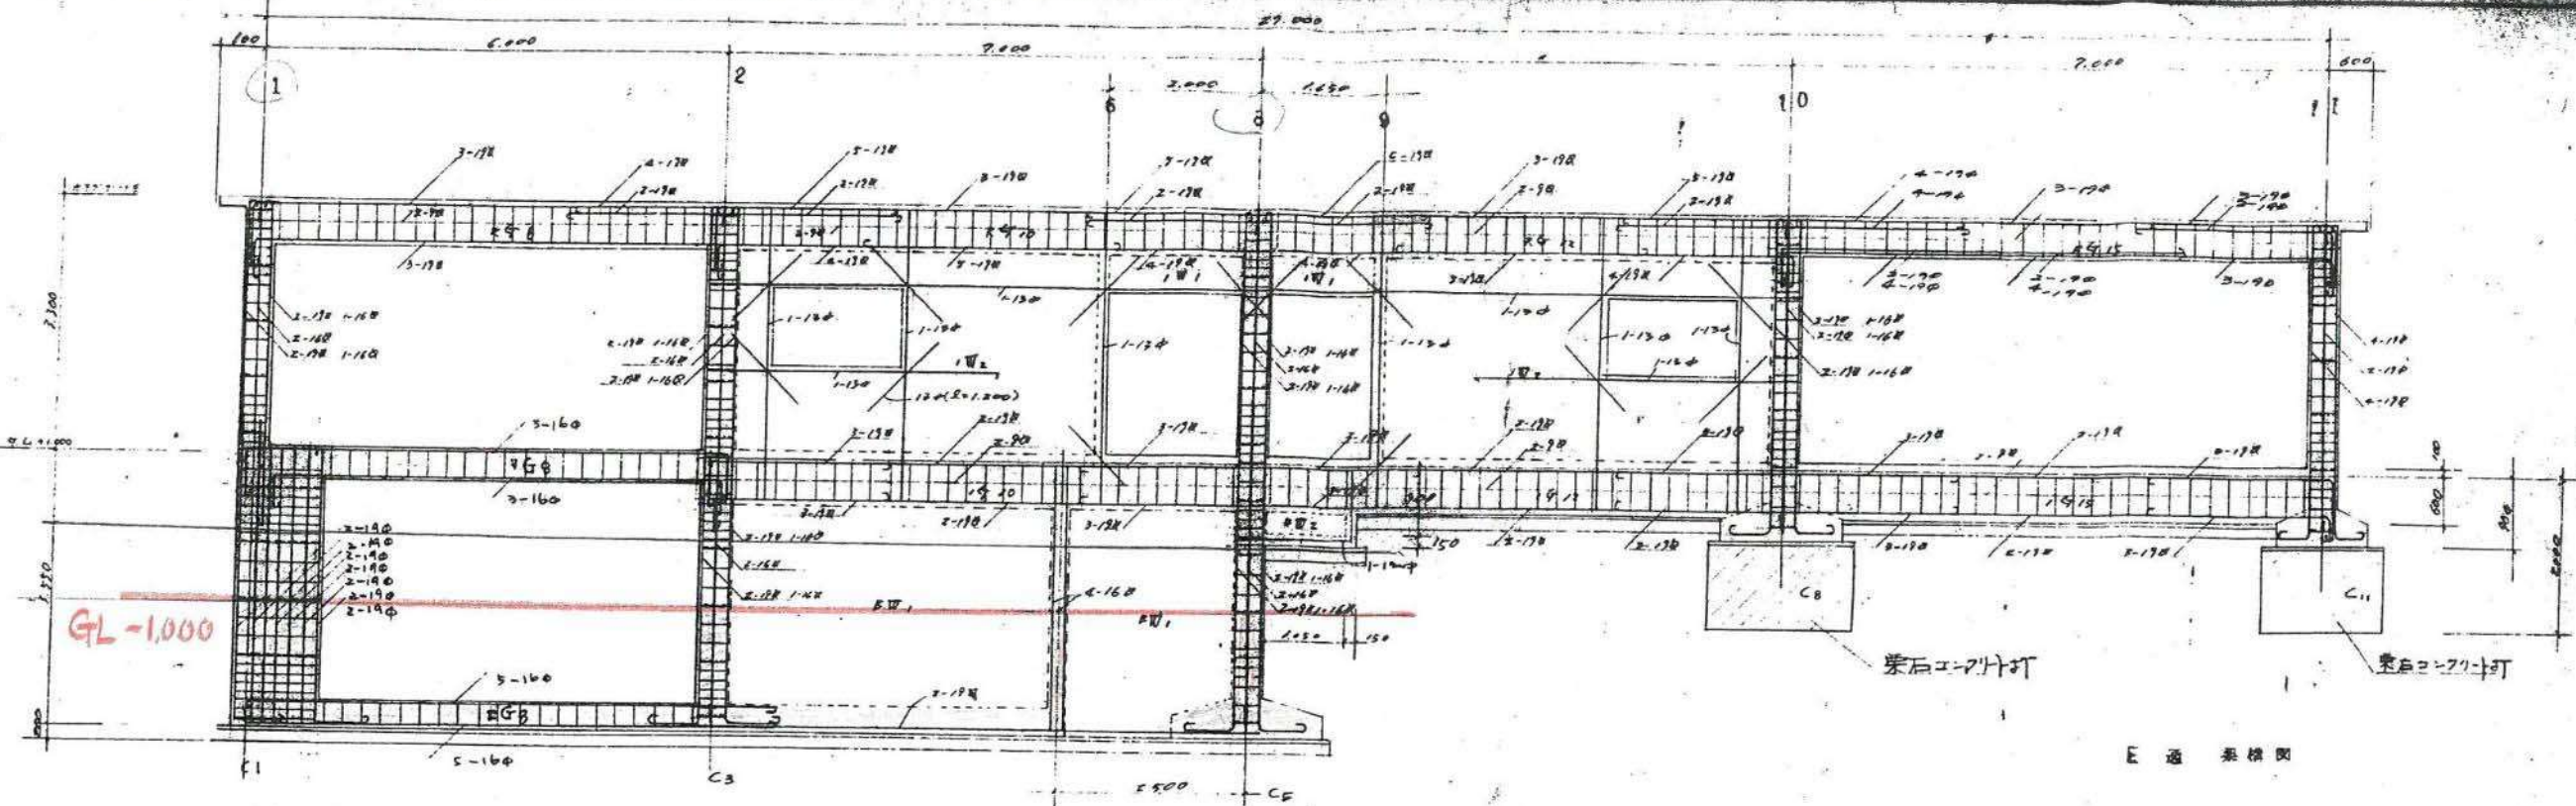

E 通 断面図




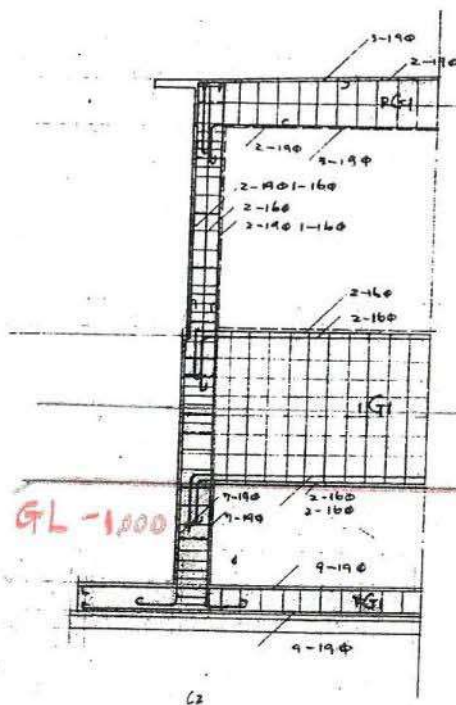


1 通 断面図

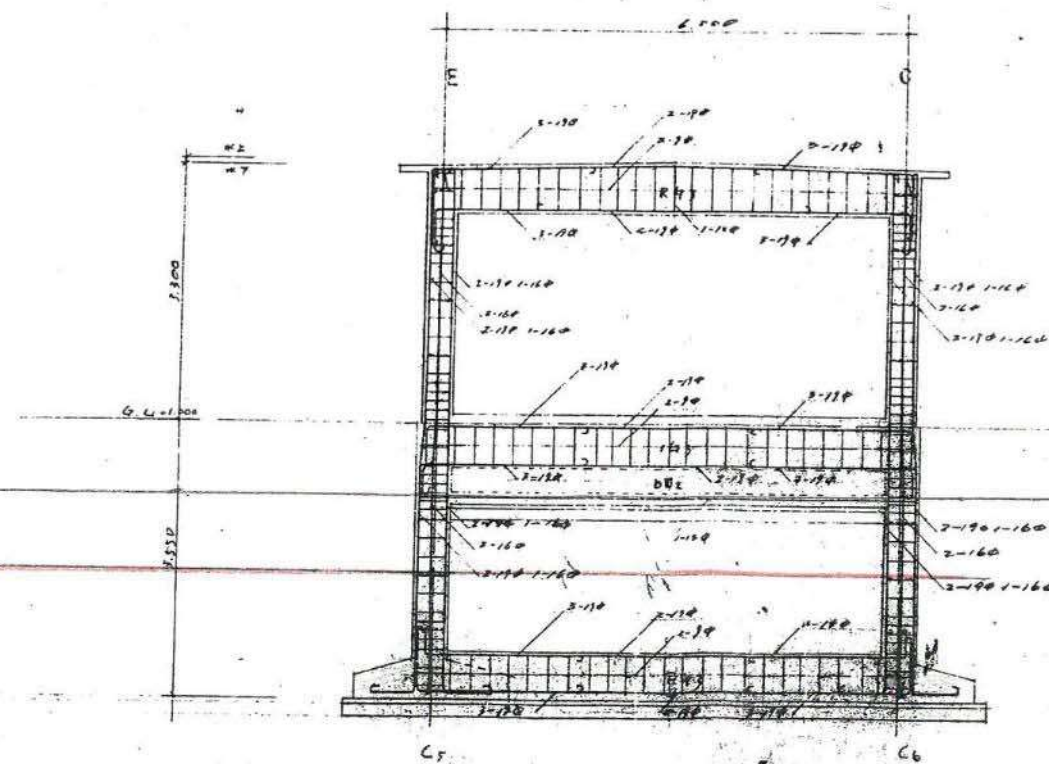


B 通 断面図

GL-1,000

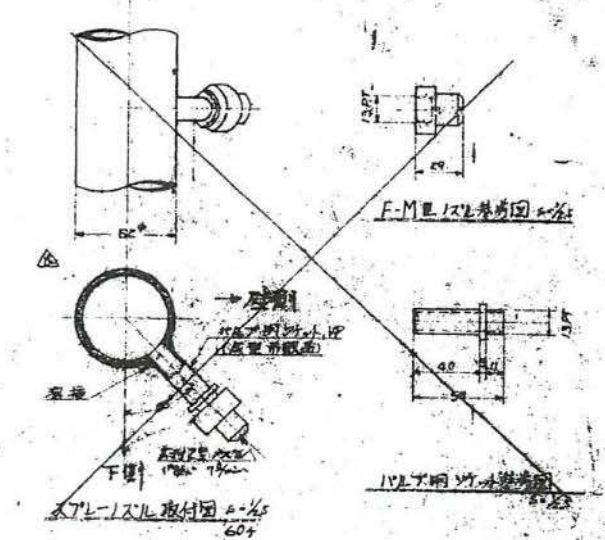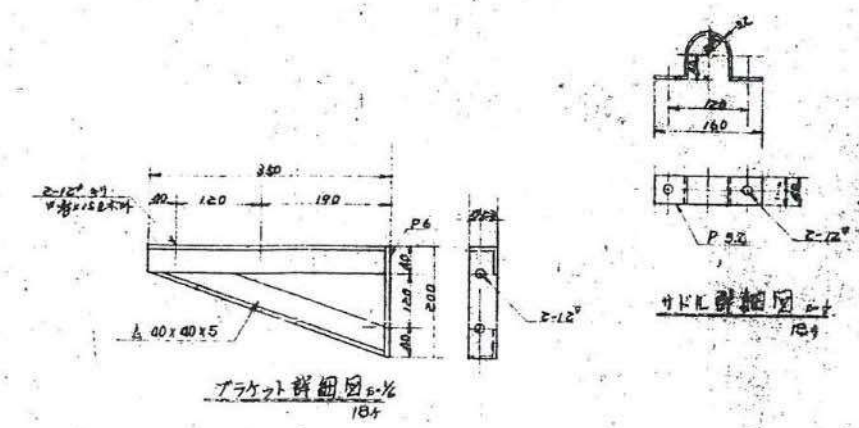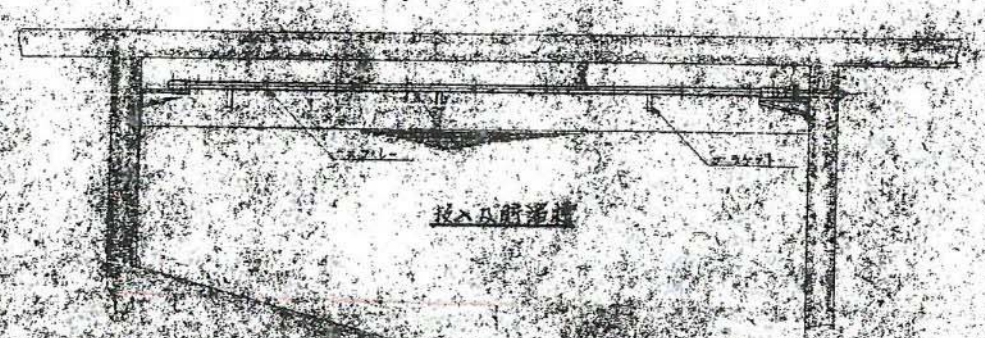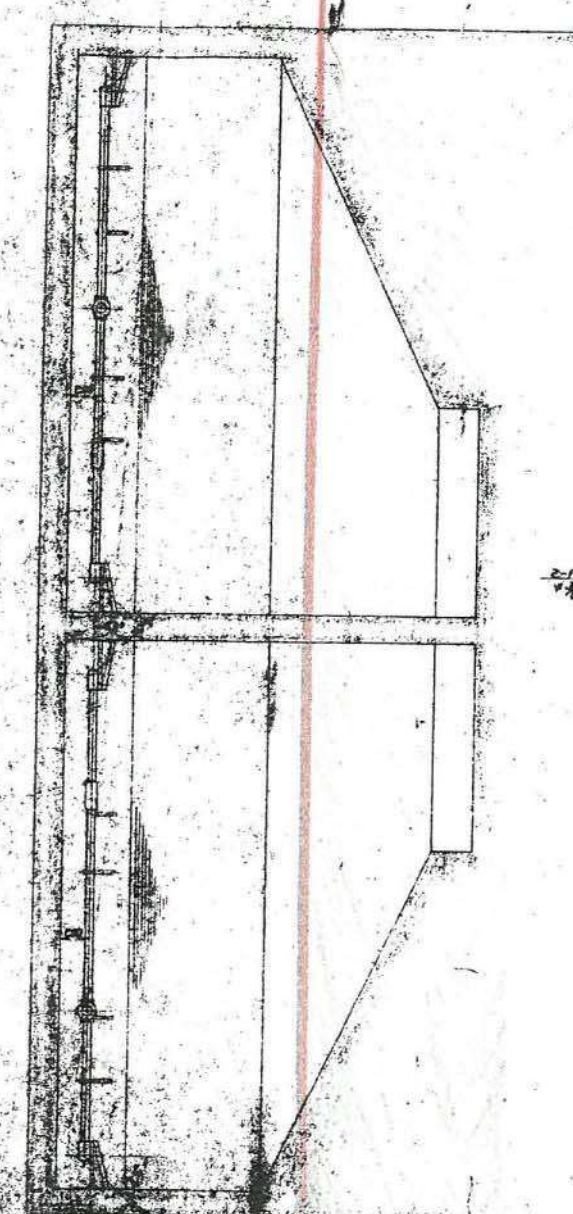


- [illegible]


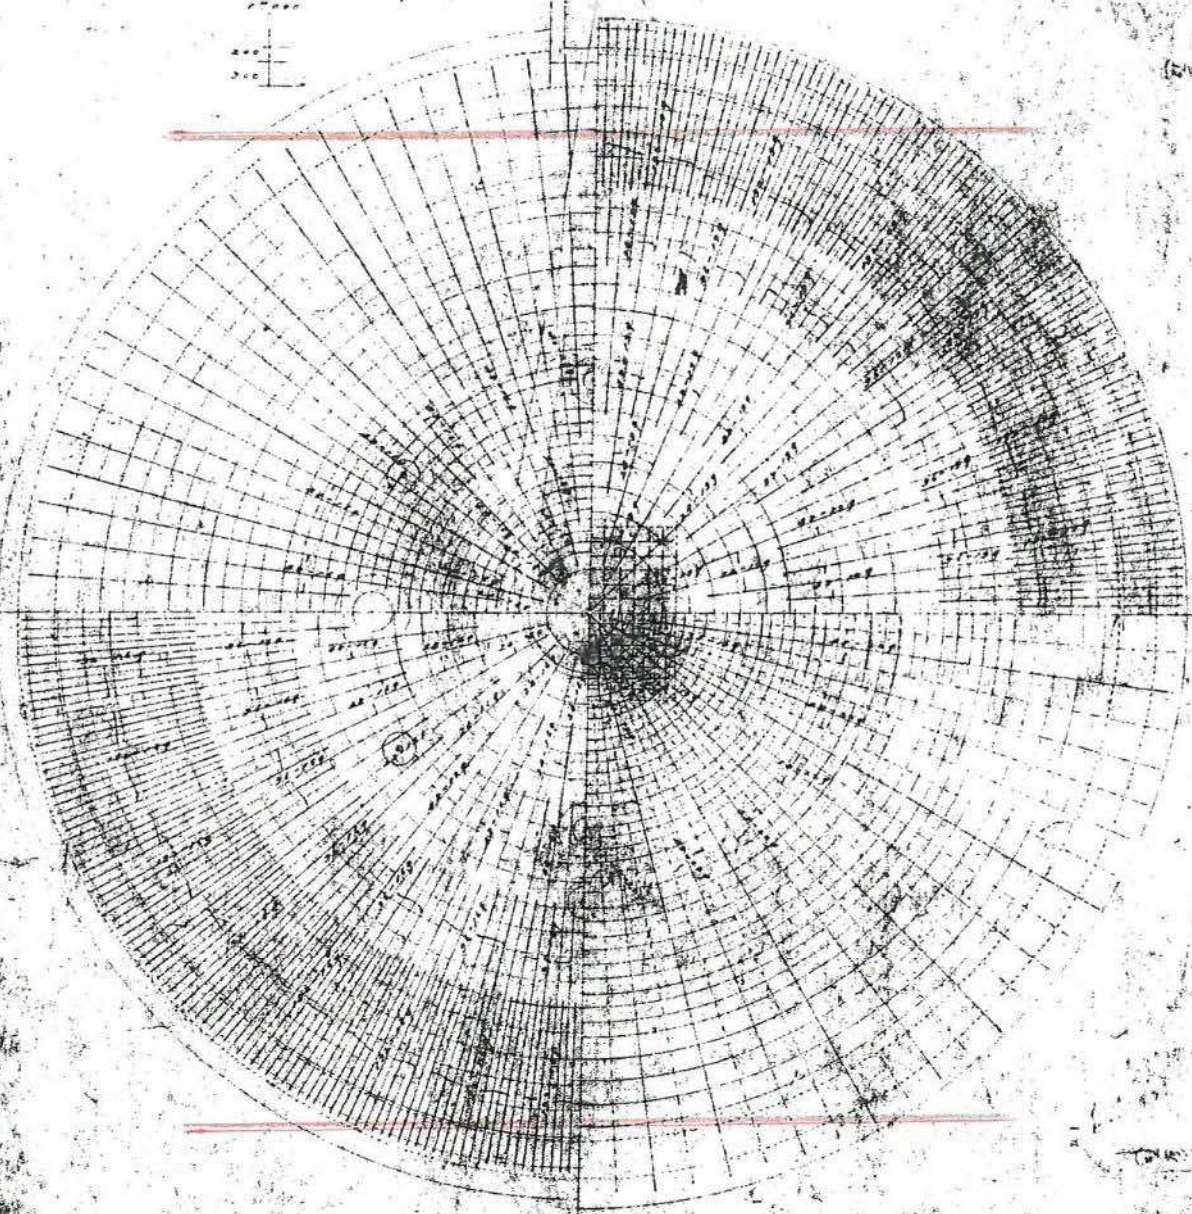


頂部版 底部版

1) 2000-1500 2000-1500
2) 2000-1500 2000-1500
3) 2000-1500 2000-1500

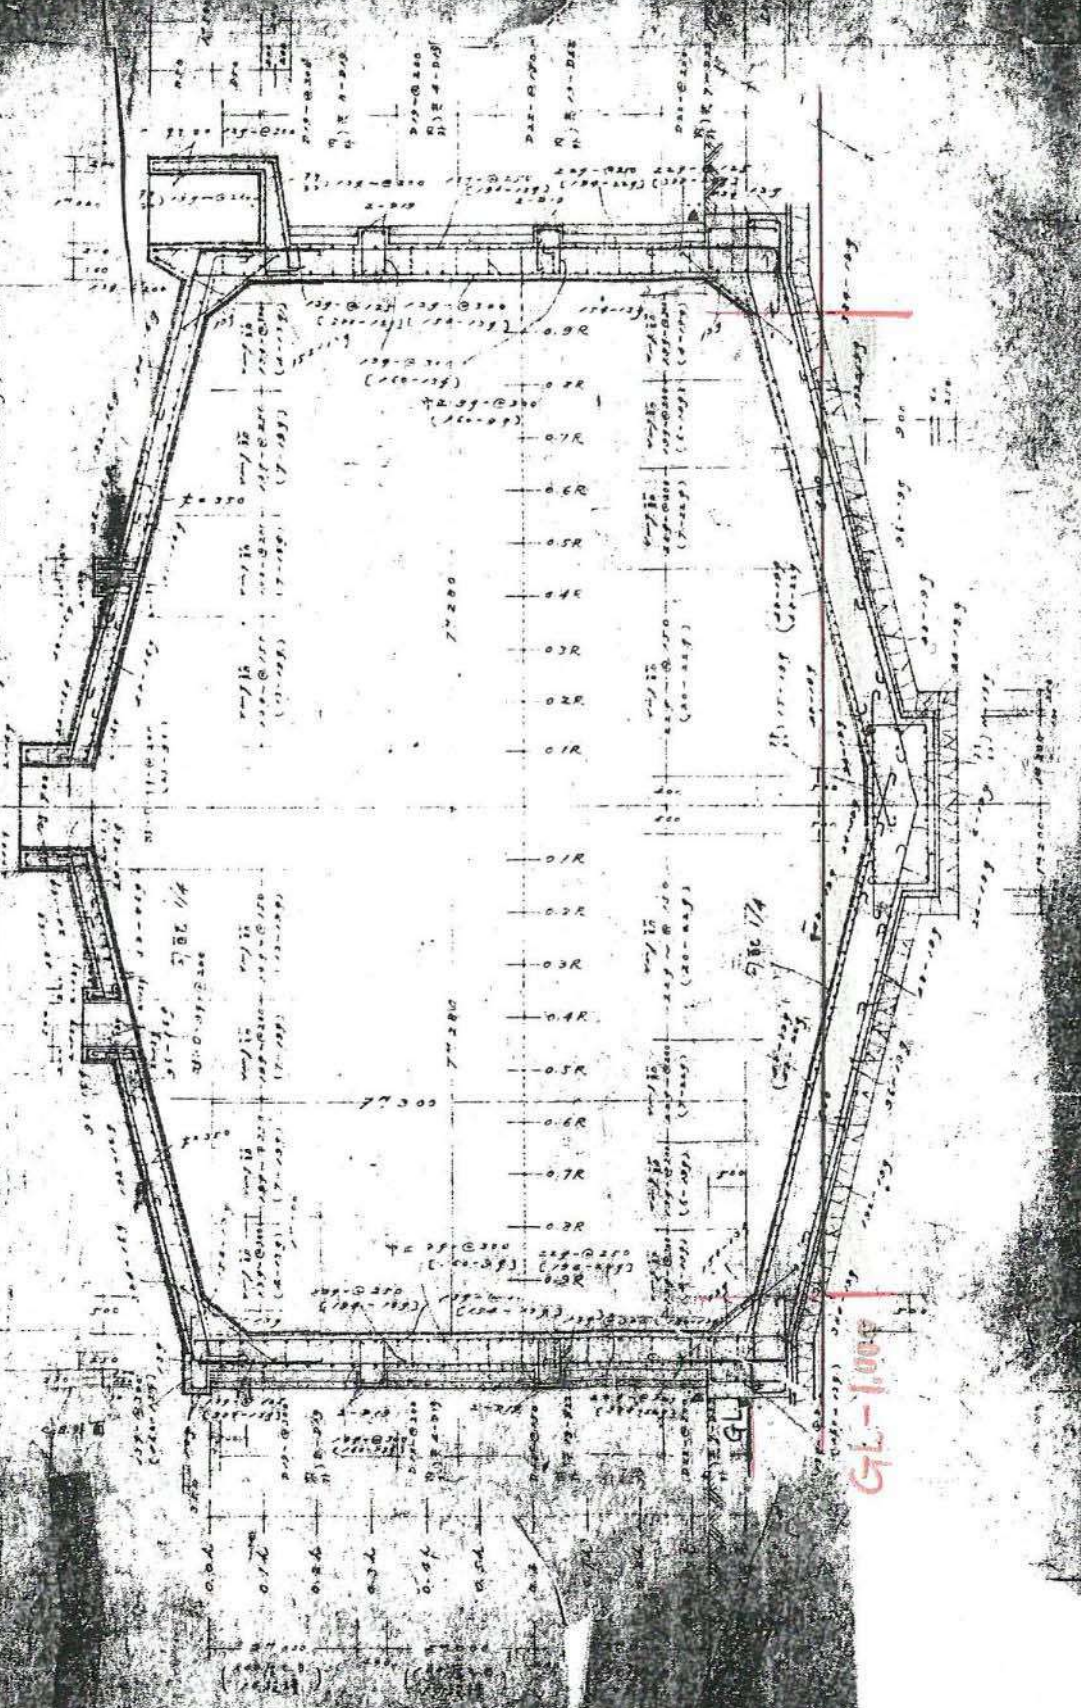

2001-75

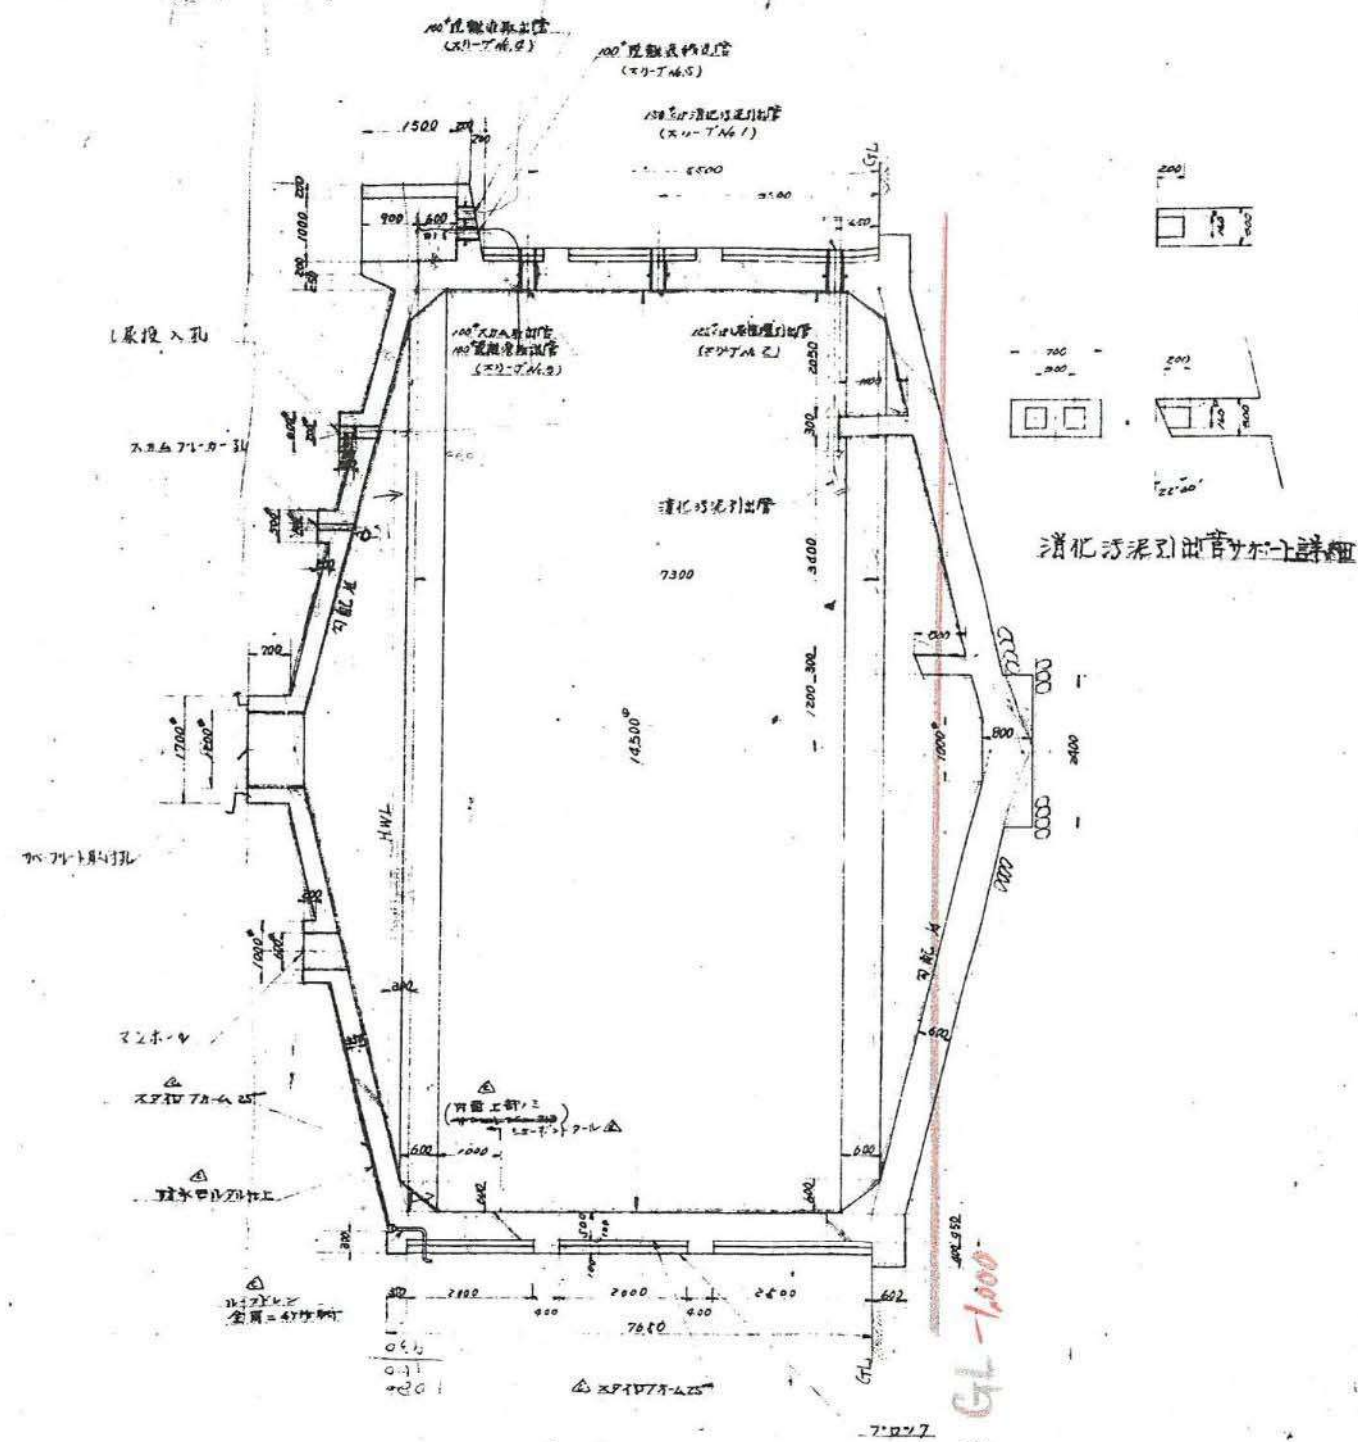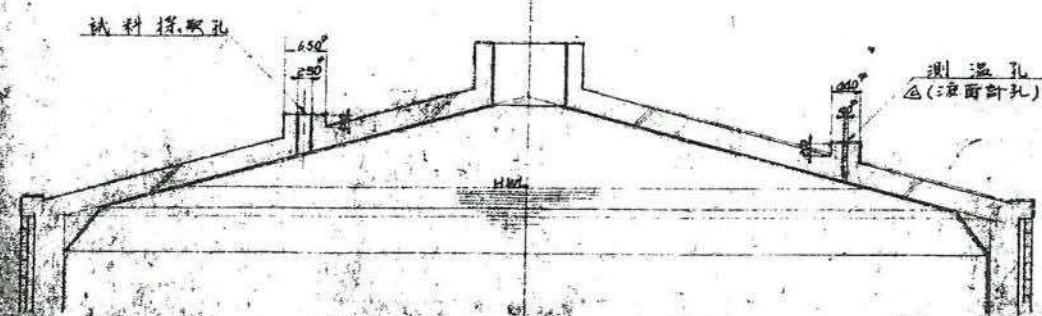

昭和40年度 船体修理工事
昭和41年度 同上

試 次	試 片	L	b ₁	b ₂	c	t	S	MTX	打 字	備 考
1	100	200	400	65	95	200	1	25	0.54%	
2	100	200	400	65	95	200	1	25	0.54%	
3	100	200	400	65	95	200	1	25	0.54%	
4	100	200	400	65	95	200	1	25	0.54%	
5	100	200	400	65	95	200	1	25	0.54%	