


混合灰(Cs134及びCs137の計) 平均値

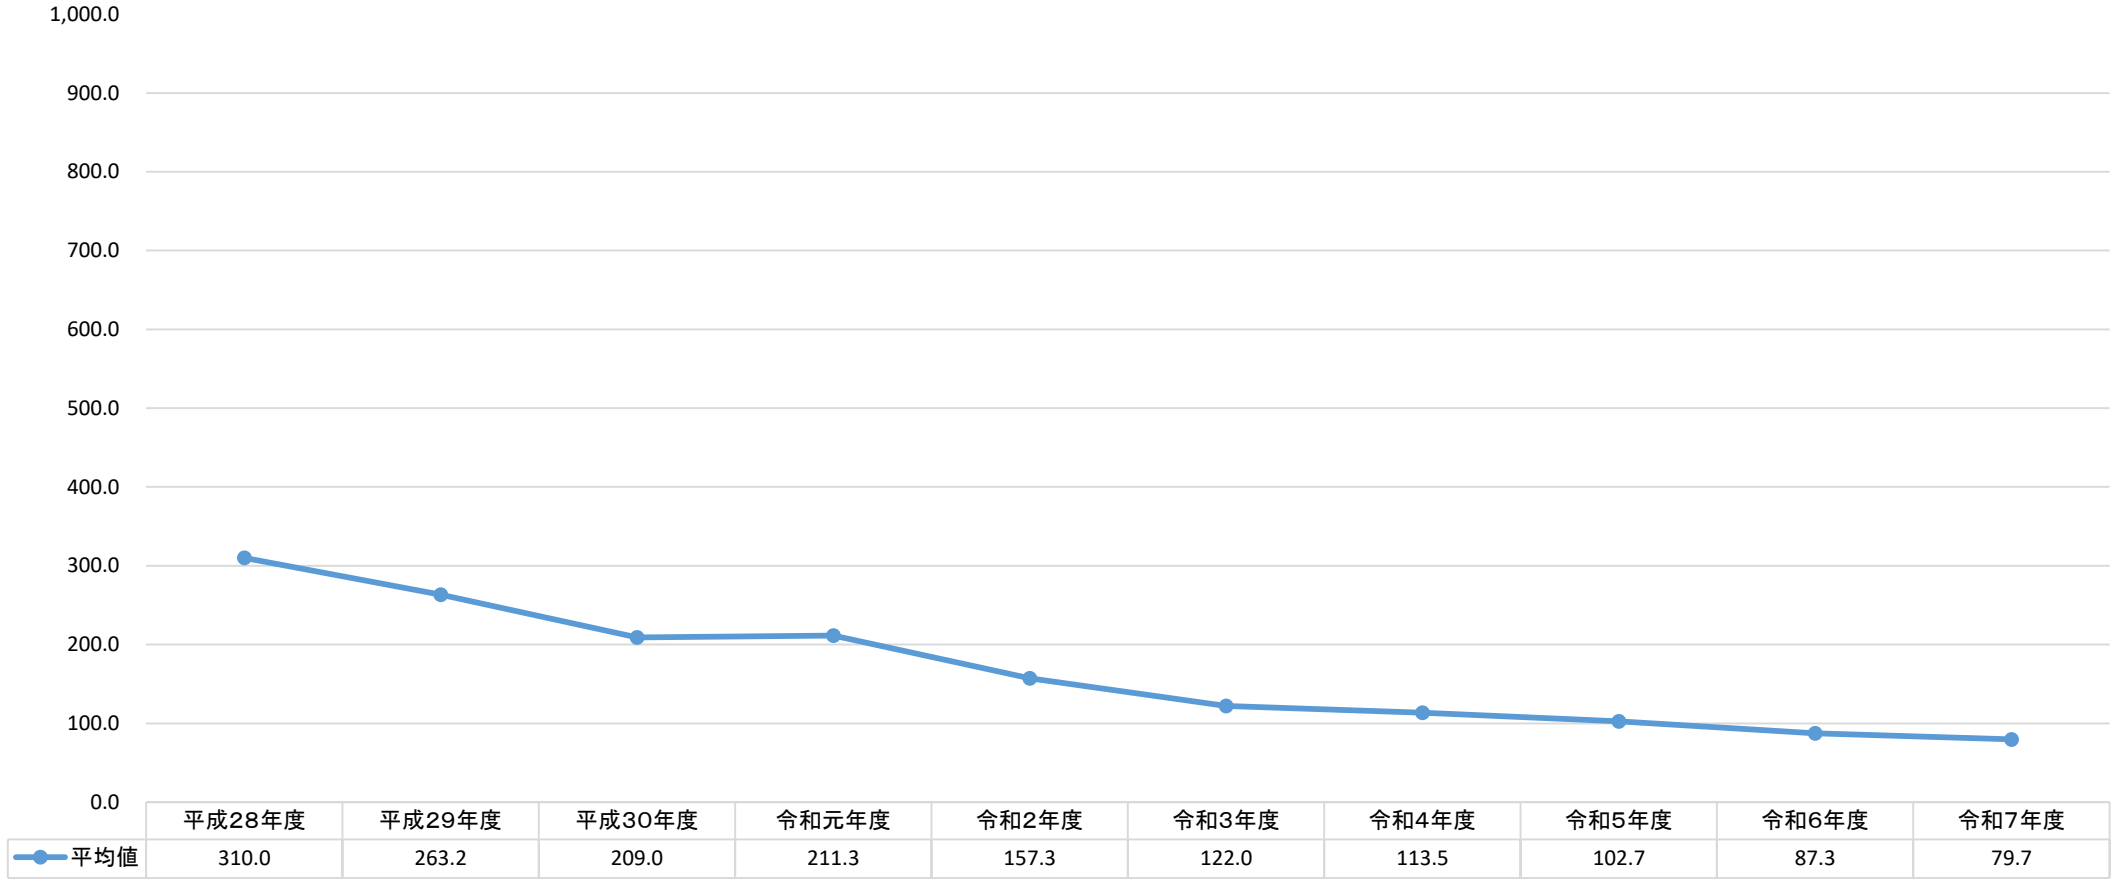

※測定値が検出下限値未満(不検出)である場合は、検出限界濃度を用いて計算しています。

混合灰とは…主灰(ごみを燃やした際に発生する燃えがら)と飛灰(ろ過式集じん器等で補修した排ガスに含まれているダスト)を混ぜ合わせたもの。

※参考
焼却灰等の取扱いに関する国の基準

| Cs134及びCs137の合計 | 保管・処理の概要 |
|----------------------------|--|
| 100,000Bq/kg超 | 放射線を遮蔽できる施設で保管 |
| 100,000Bq/kg以下～8,000Bq/kg超 | 水との接触を防止し、長期間耐久性のある容器に入った状態で埋立てる等、特に対策を講じて管理型最終処分場に埋立処分。 |
| 8,000Bq/kg以下 | 管理型最終処分場に埋立処分。 |